


MR5 KRÁSNÉ BŘEZNO – PŮVODNÍ STAV

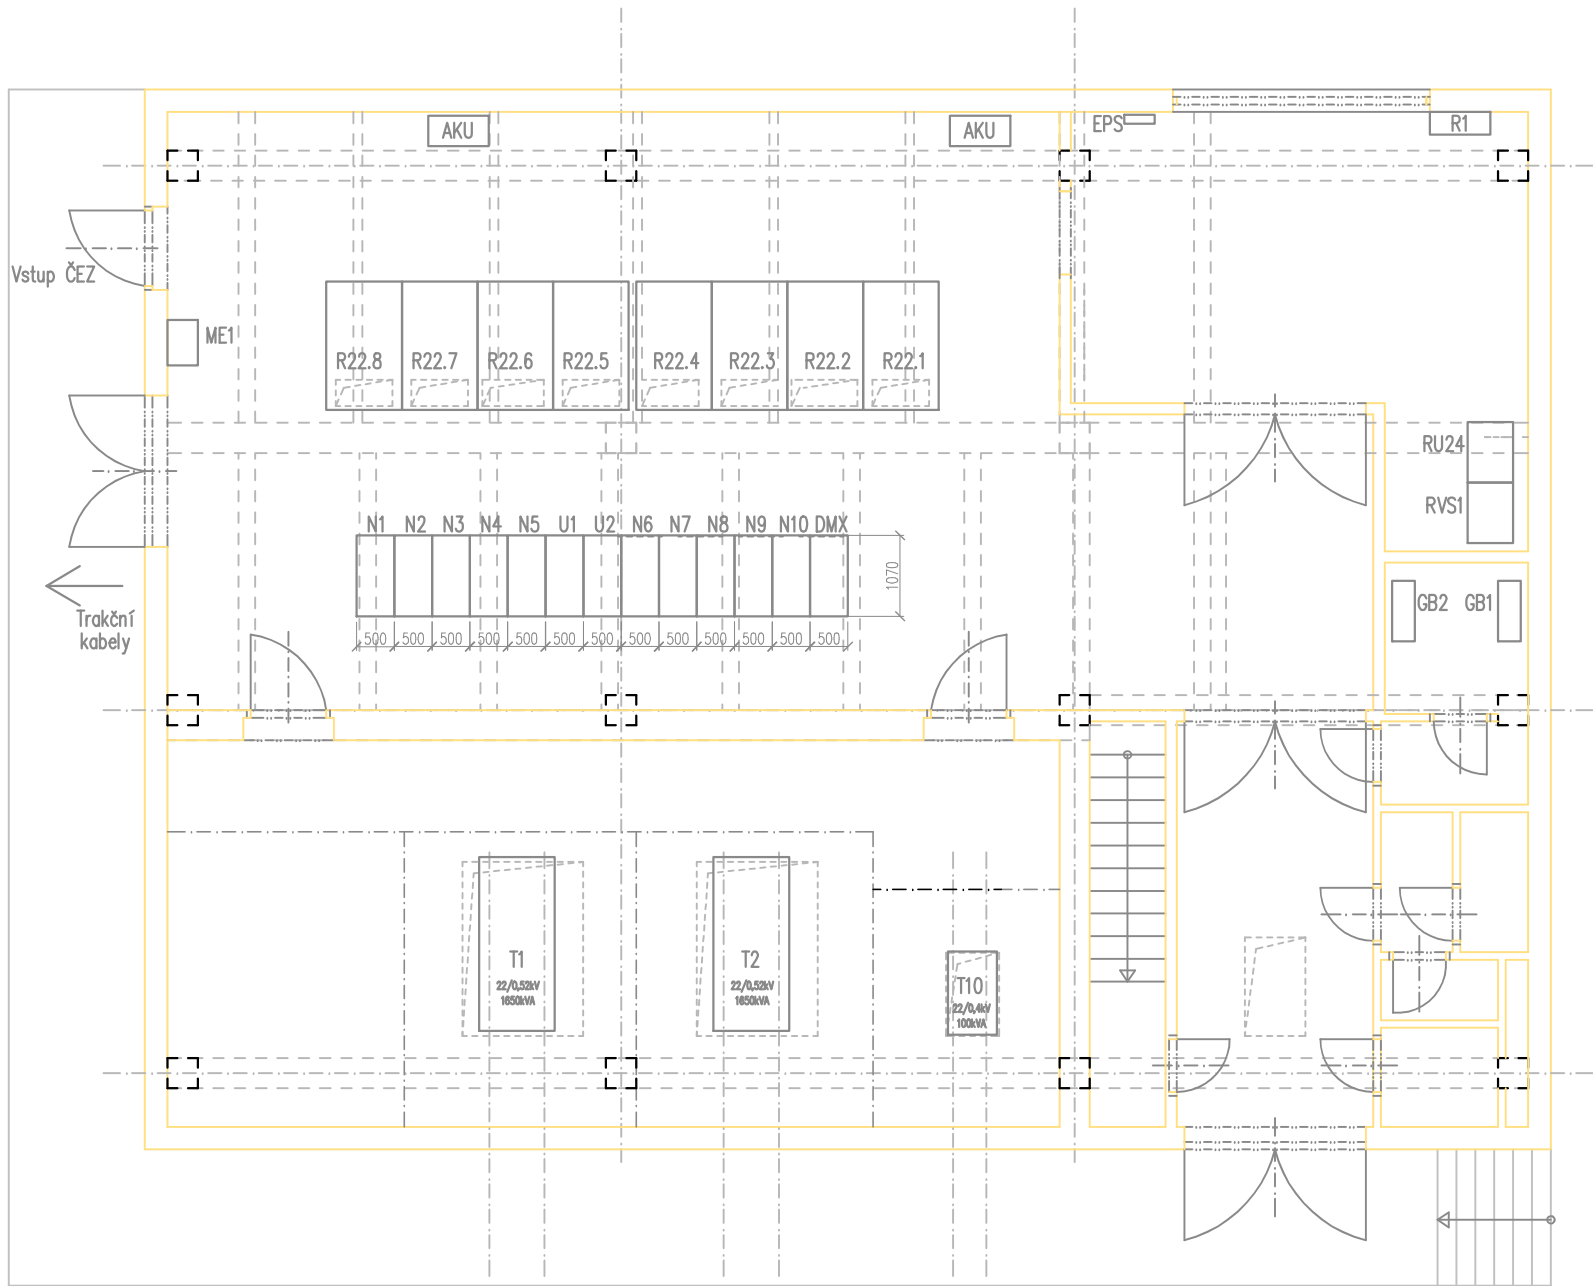

POZNÁMKA :

- ROZVODNÁ SOUSTAVA :
- 1) 3 AC 50Hz, 22kV/IT
 - 2) 3PEN AC 50Hz, 400V/TN–C–S
 - 3) 2 DC 600V/IT
 - 4) 2 DC 24V/IT

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
- 1) ZEMNĚNÍM (IT)
 - 2) SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (TN–C–S)
 - 3,4) SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (IT)

VYPRACOVAL:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož	REVIZE:	0	<div>Ing. Marek Ambrož</div> <div>BOROVÁ 36, 547 01</div> <div>e-mail: ambroz@masprojekt.cz,</div> <div>TEL: +420771258508</div> <div>IČ: 17792843</div>	
SCHVÁLIL:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož	DATUM:	08.2023		
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.					
OBJEDNATEL:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.					
KRAJ, OÚ	Ústecký, Ústí nad Labem					
<div>Stavba:</div> <div>MR5 Krásné Březno, výměna rozváděče 22kV</div> <div>Objekt:</div> <div>PS 01 Rozváděč 22kV</div> <div>Dispozice - stávající stav</div>					ÚČEL: DPS	MĚŘÍTKO: 1:100
					DATUM: 12/2023	FORMÁT: 2xA4
					Č. ZAKÁZKY: 23019	
					Č. VÝKRESU:	PARÉ Č.:
					03	