


MR5 KRÁSNÉ BŘEZNO – NOVÝ STAV

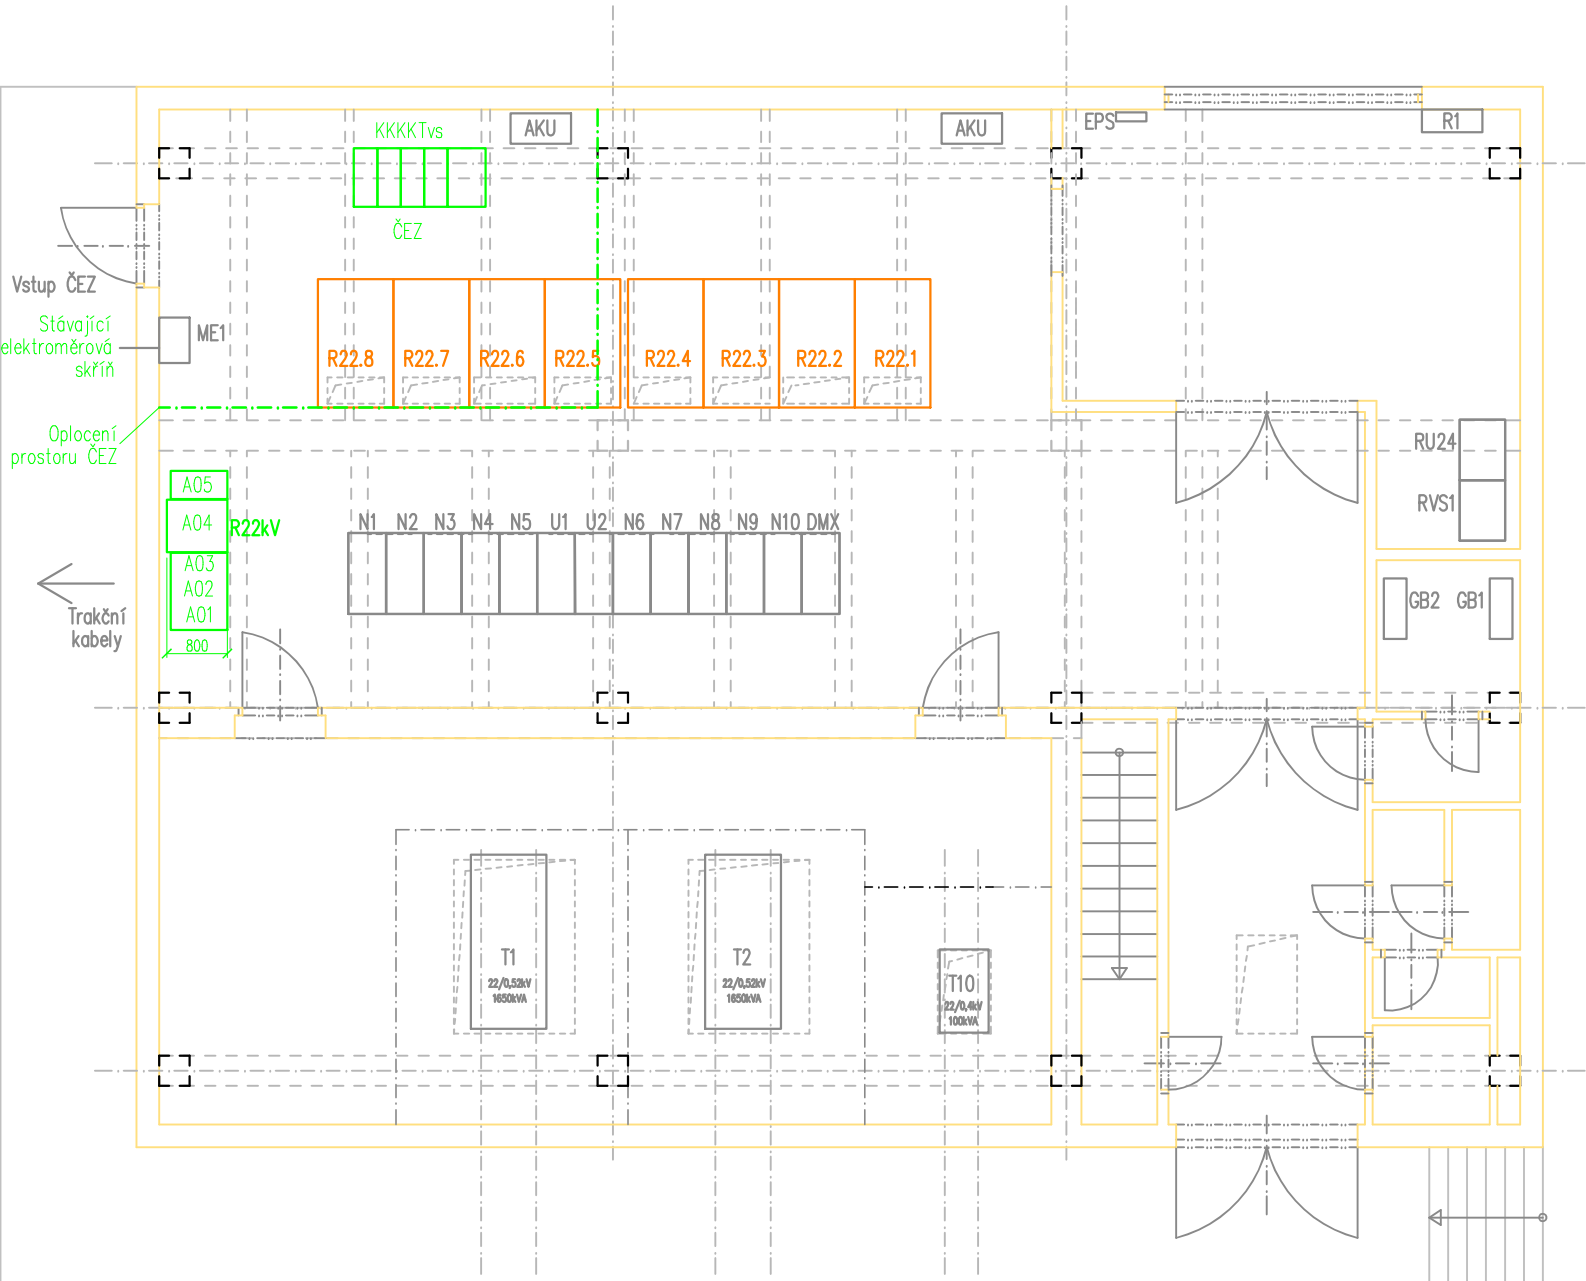

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA :
1) 3 AC 50Hz, 22kV/IT
2) 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C-S
3) 2 DC 600V/IT
4) 2 DC 24V/IT

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
1) ZEMNĚNÍM (IT)
2) SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (TN-C-S)
3,4) SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (IT)

POZNÁMKA :

- Stávající rozváděče
- Demontované rozváděče
- Nové rozváděče

VYPRACOVAL:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož	REVIZE:	0	Ing. Marek Ambrož BOROVÁ 36, 547 01 e-mail: ambroz@masprojekt.cz, TEL: +420771258508 IČ: 17792843	
SCHVÁLIL:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož	DATUM:	08.2023		
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.					
OBJEDNATEL:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.					
KRAJ, OÚ	Ústecký, Ústí nad Labem					
Stavba: MR5 Krásné Březno, výměna rozváděče 22kV Objekt: PS 01 Rozváděč 22kV Dispozice - nový stav					ÚČEL: DPS	MĚŘÍTKO: 1:100
					DATUM: 12/2023	FORMÁT: 2xA4
					Č. ZAKÁZKY: 23019	
					Č. VÝKRESU: 04	PARÉ Č.: