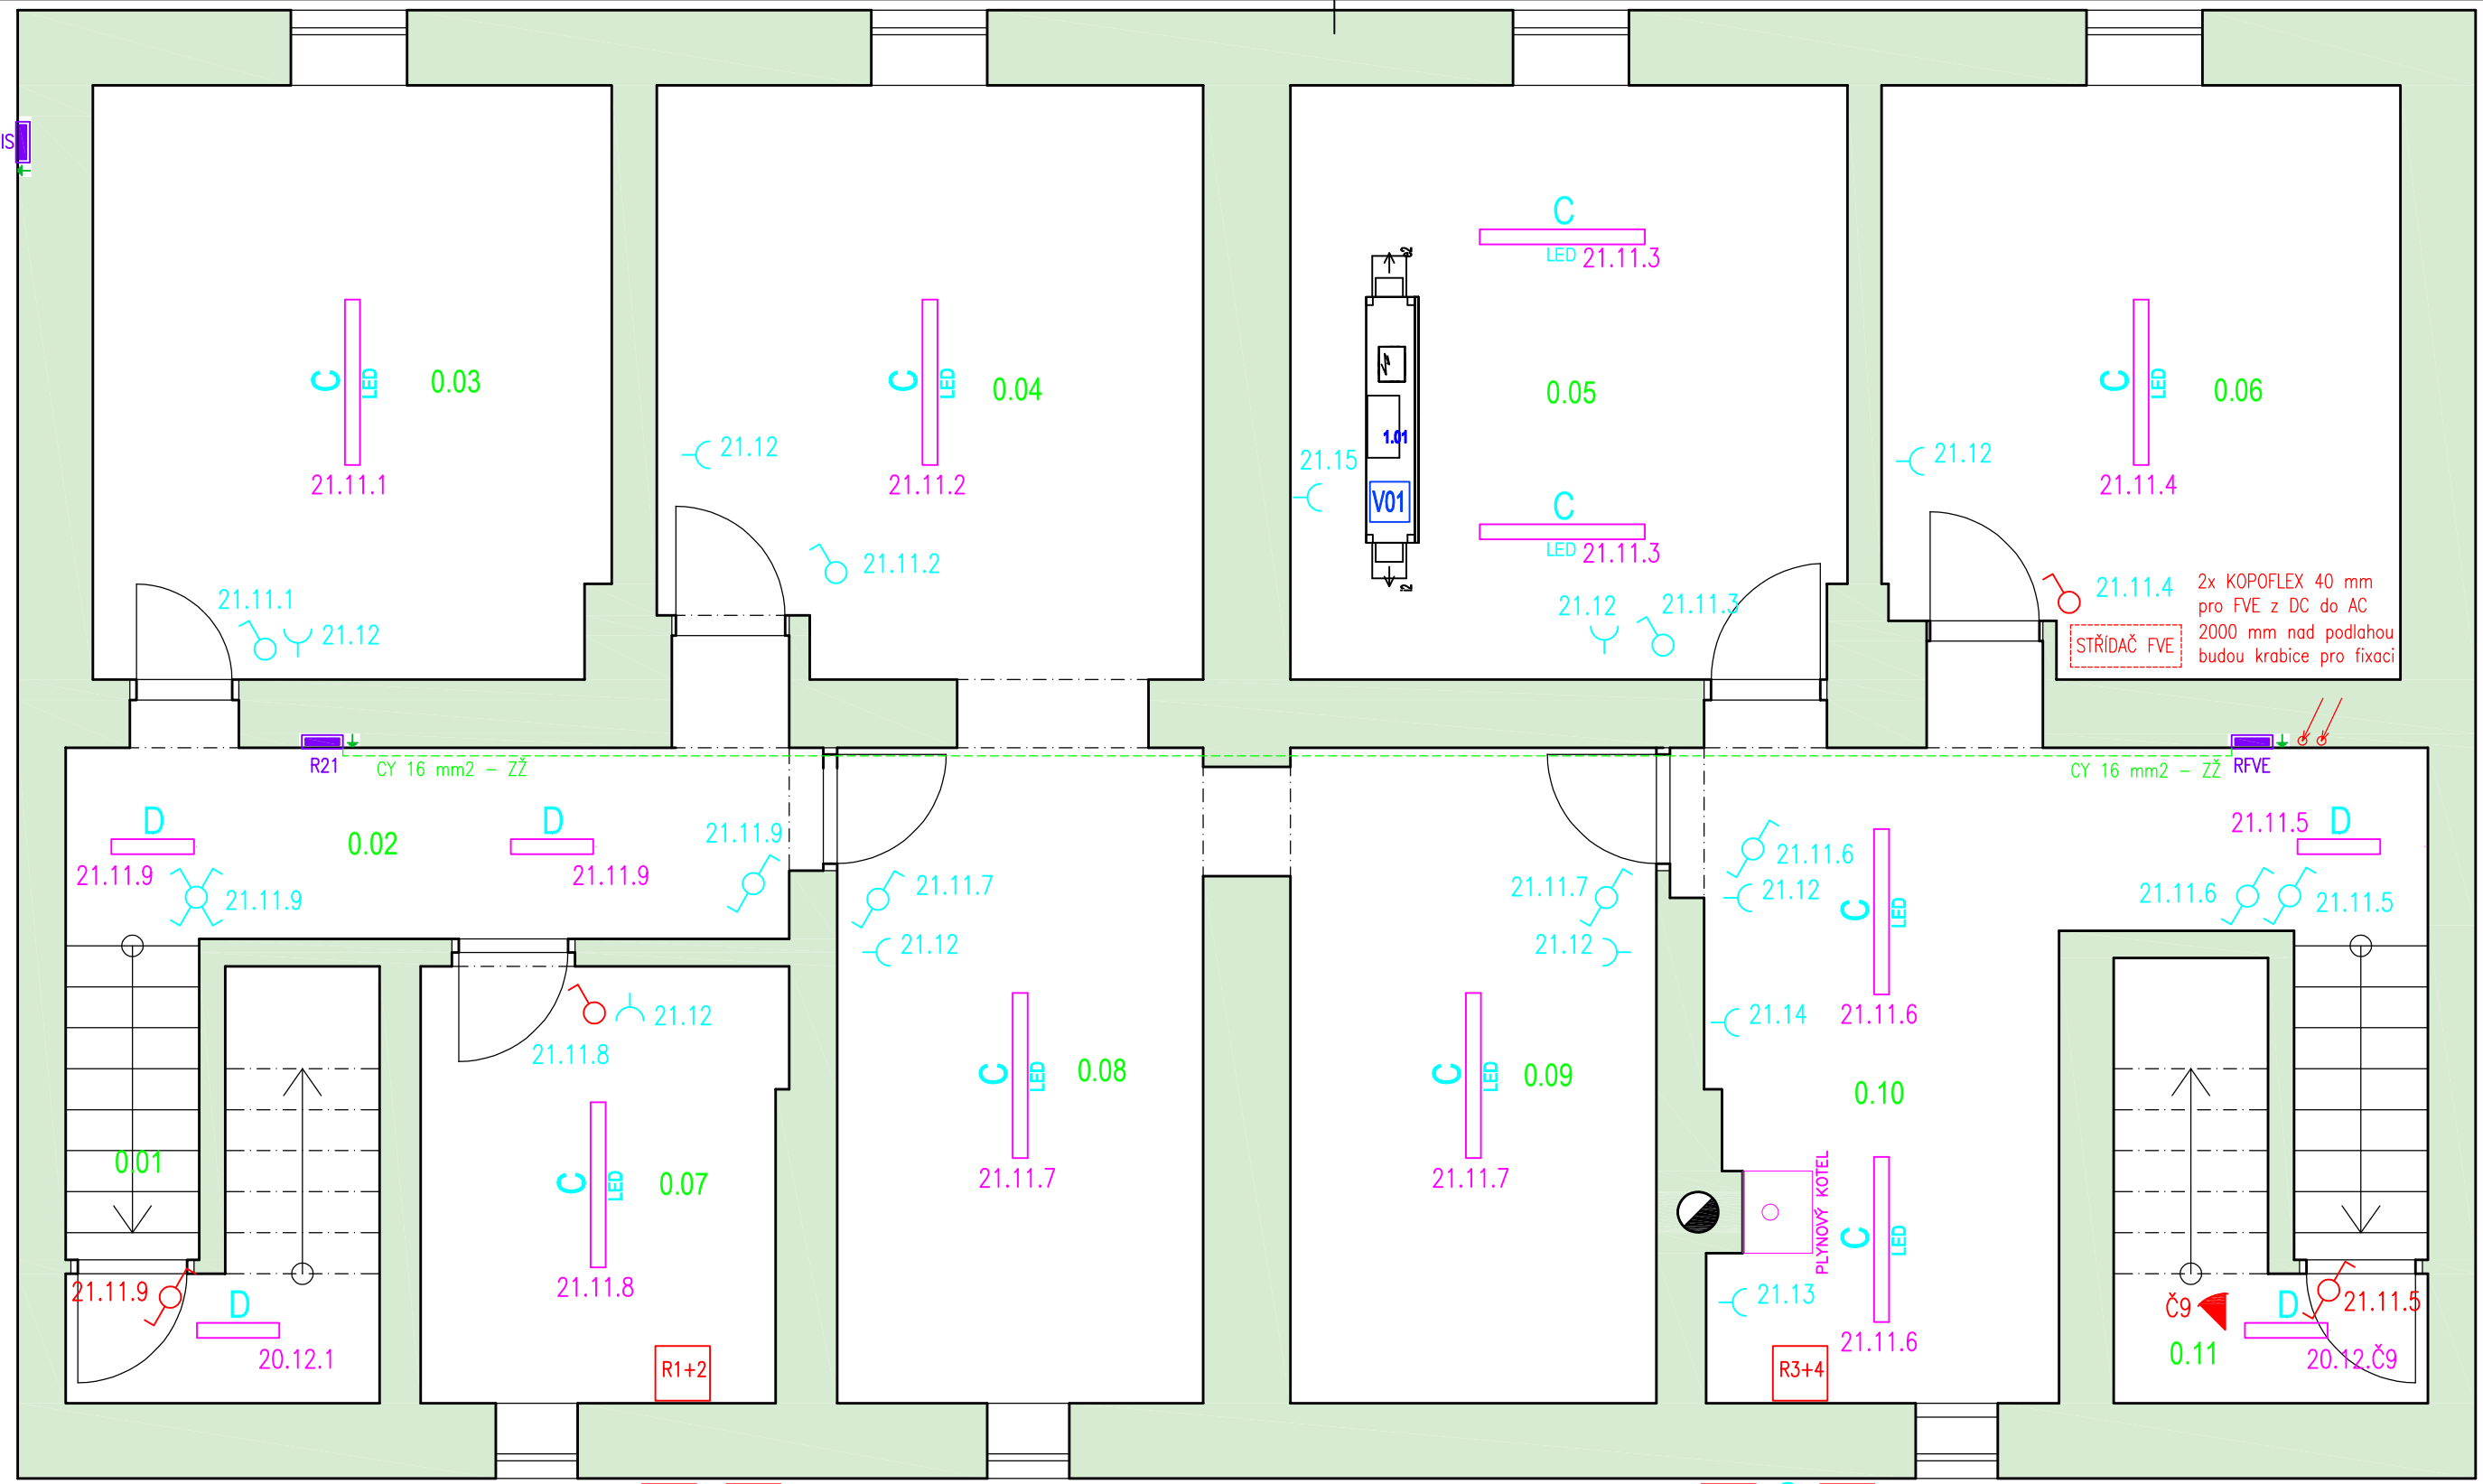

V01 1.01 – VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S DOHŘEVEM, ELEKTRICKÝ OHŘEV 1kW,
NA STĚNĚ V MÍSTNOSTI 1.03 OSADIT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ATOUCH.
MOŽNOST NASTAVENÍ TÝDENNÍHO REŽIMU + AUTOMATICKÉ SEPNUTÍ ČIDLY POHYBU
V MÍSTNOSTECH 1.03 1.10 A 1.14.
NA SÁNÍ UMÍSTIT ČIDLO KOUŘE PRO ODSTAVENÍ VZT JEDNOTKY.

ROZVODY ELEKTRO MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PROJEKTU VZT, ZTI, ÚT A KLIMATIZACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
0.01	SCHODIŠTĚ SEVER					
0.02	CHODBA SEVER					
0.03	SKLAD 1					
0.04	SKLAD 2					
0.05	MÍSTNOST VZT					
0.06	SKLAD 3					
0.07	SKLAD 4					
0.08	SKLAD 5					
0.09	SKLAD 6					
0.10	MÍSTNOST PLYNOVÝ KOTEL					
0.11	SCHODIŠTĚ JIH					
SOUČET :						

Vypracoval :	Ing. Jiří Podmanický	Kreslil :	Ing. Jiří Podmanický
Kraj:	Ústecký	Stavební úřad :	Ústí nad Labem
Investor:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.		
Akce:	Rekonstrukce objektu č.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tichá, Ústí nad Labem - Všebořice ELEKTRO ČÁST		
Obsah:	ELEKTROINSTALACE 1.PP		

Ing. Jiří Podmanický
Čermákova 5485
430 03 Chomutov
jiri.podmanicky@seznam.cz
Tel. (+420) 606 402 217

Datum:	7. 2024
Stupeň PD:	DPS
Číslo zak.:	5/24
Měřítko:	1 : 50
Číslo výk.:	F.1.4.G.2.2