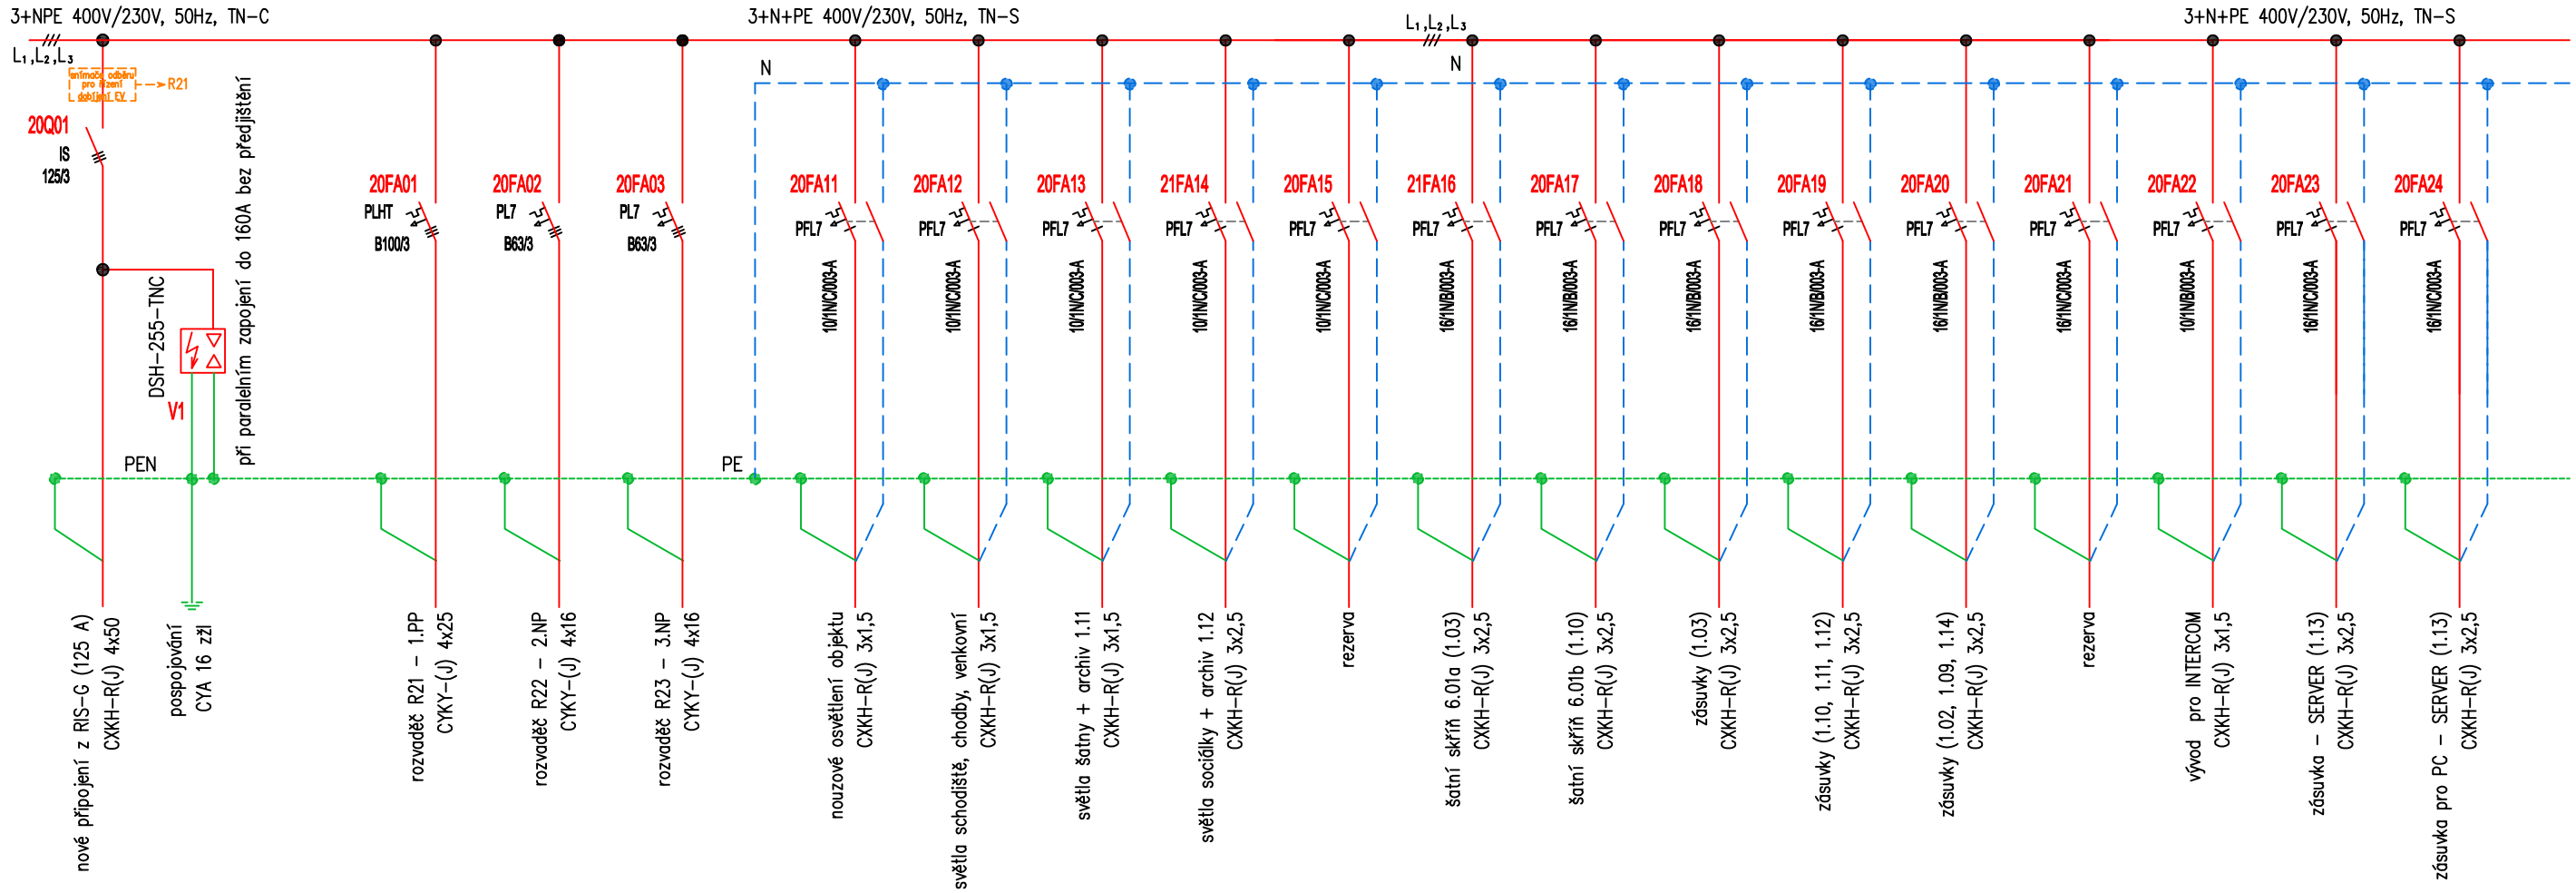

ROZVADĚČ MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST – ZASAHUJE DO ÚNIKOVÉ CESTY

Vypracoval : Ing. Jiří Podmanický	Kreslil : Ing. Jiří Podmanický	Ing. Jiří Podmanický Čermákova 5485 430 03 Chomutov jiri.podmanicky@seznam.cz Tel. (+420) 606 402 217
Kraj: Ústecký	Stavební úřad : Ústí nad Labem	
Investor: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.		
Akce: Rekonstrukce objektu č.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tichá, Ústí nad Labem - Všebořice ELEKTRO ČÁST		Datum: 7. 2024 Stupeň PD: DPS Číslo zak.: 5/24 Měřítko: Číslo výk.: F.1.4.G.2.6
Obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE R20		