REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

TABULKY PSV
PRVKŮ (EXTERIÉR)

v.č. 11

Vypracoval: Matěj Drha(IDP spol. s r.o.)

OBSAH:

VRATA, DVEŘE, OKNA (VNĚJŠÍ VÝPLNĚ)	str. 3-13
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	str. 14-16
ZÁMEČNICKÉ PRVKY	str. 17-25
ŽALUZIE	str. 26
OSTATNÍ	str. 27-31

POZNÁMKA:

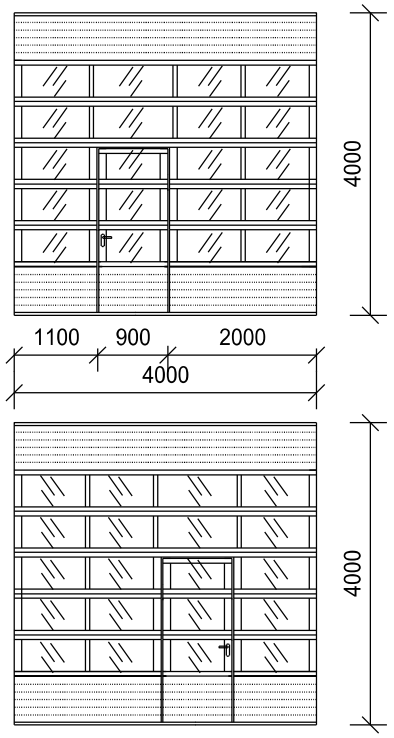
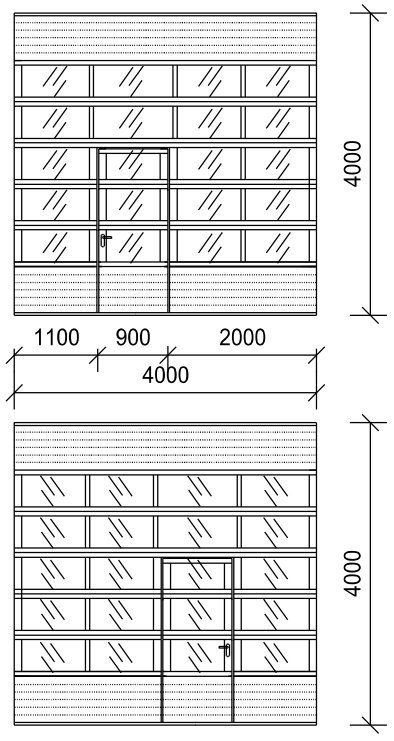
1) Každý otvor bude před zahájením výroby jednotlivě zaměřen.

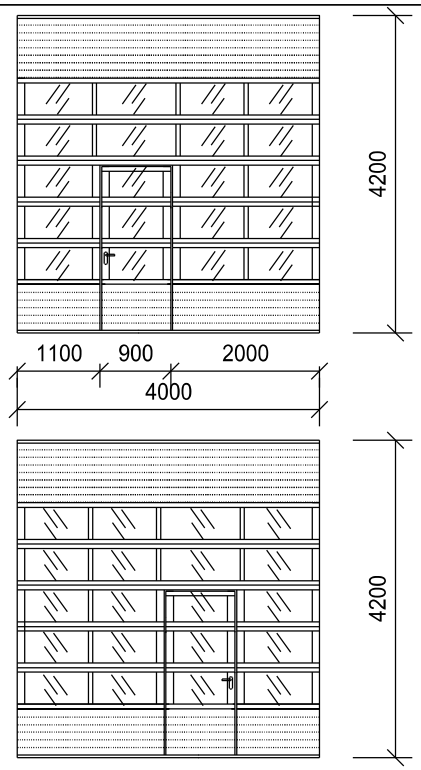
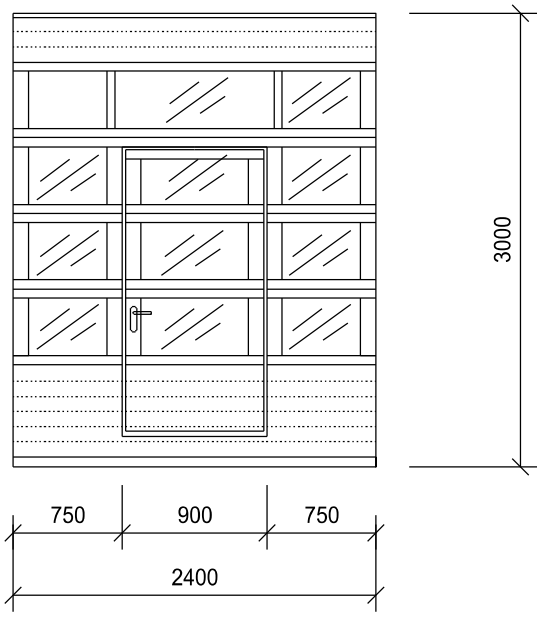
2) Před zahájením výroby budou všechny prvky vyvzorkovány a předloženy investorovi, projektantovi a TDI k odsouhlasení. Poté bude zahájena výroba. Barevná a materiálová provedení (stejně jako způsoby otvírání oken a dveří, a typologie kování) budou upřesněna investorem a následně schvalována projektantem dle předložených vzorníků.

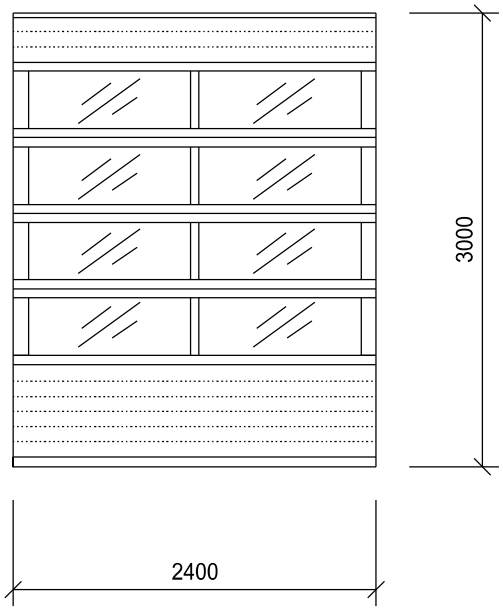
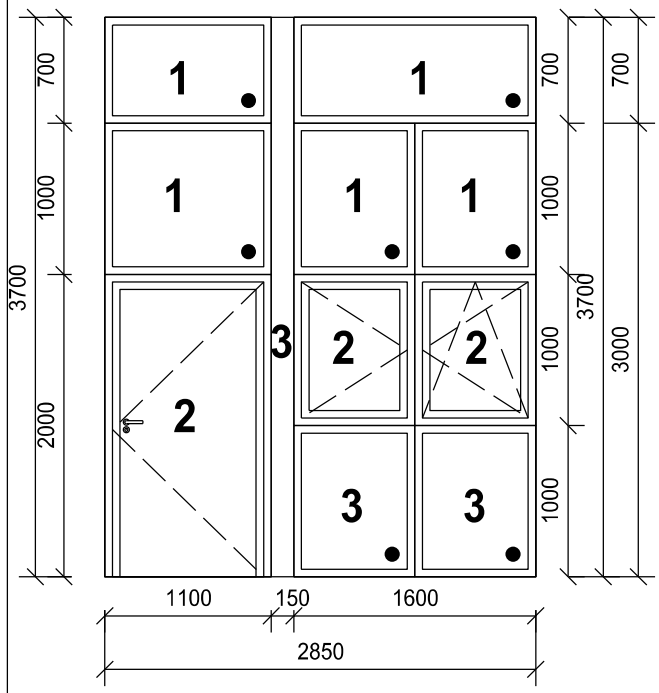
3) AD a TDI bude předložen k odsouhlasení výrobce jednotlivých prvků a následně výrobní dokumentace před zahájením prací.

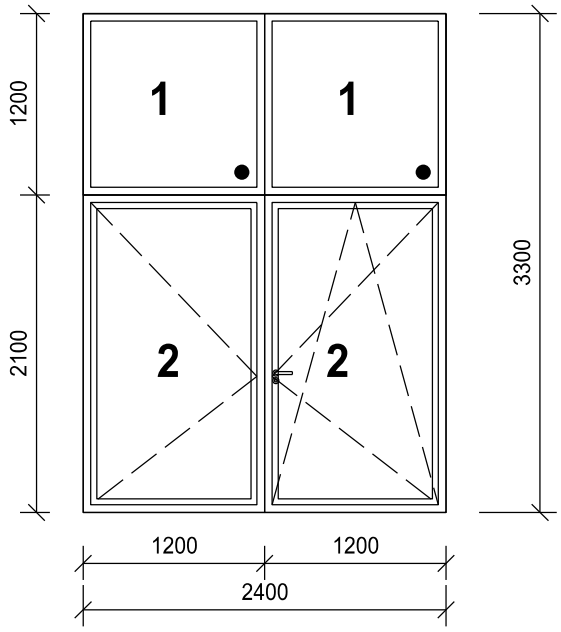
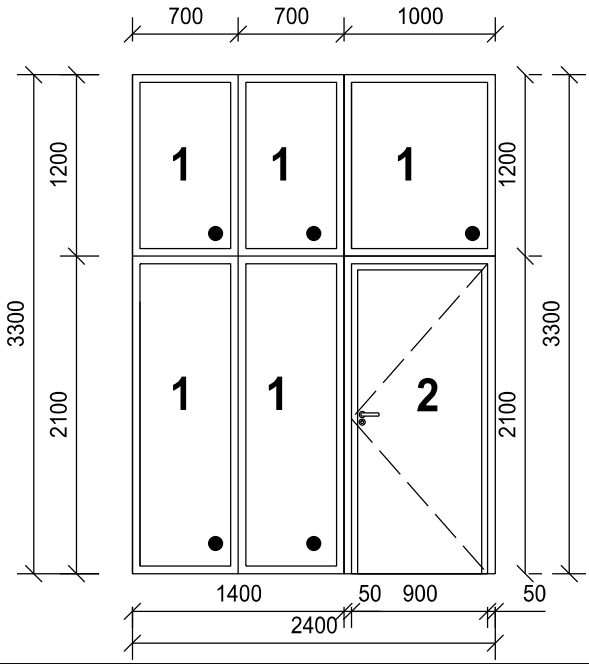
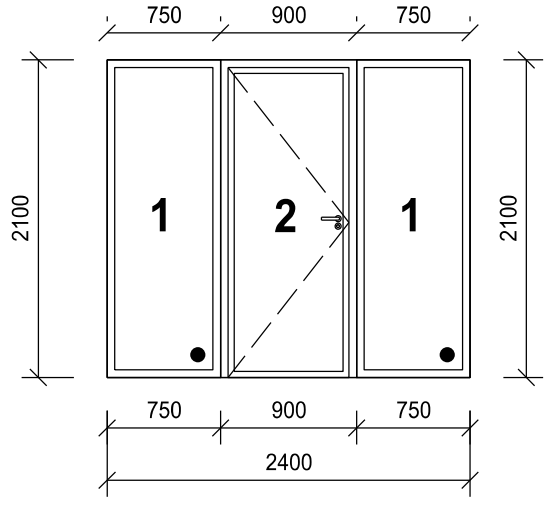
4) Klempířské a zámečnické práce budou provedeny plně v soupadu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Klempířské prvky budou k podkladu lepeny trvale pružným klempířským lepicím tmelem / stěrkou (vč. spárování) a pomocně mechanicky ukotveny do nosné konstrukce.

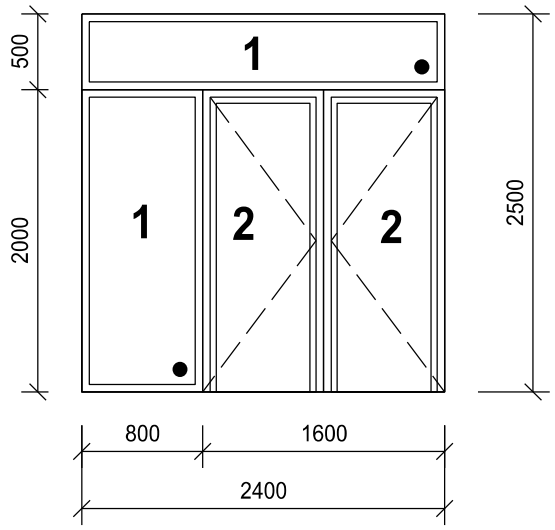
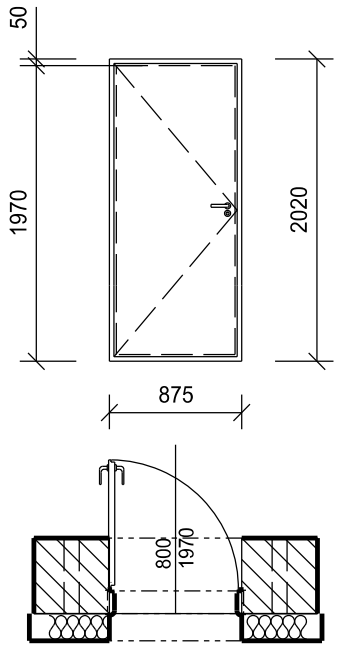
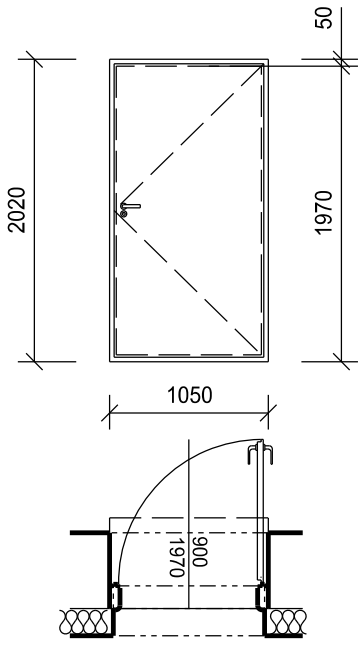
5) Při realizaci nutno dbát na technologický postup a dodržení dilatačních celků stanovených výrobcem a technickými normami!

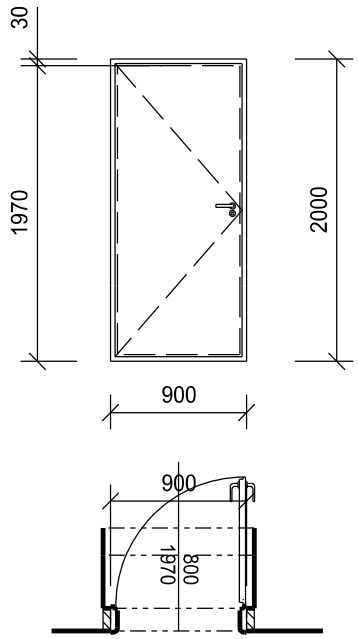
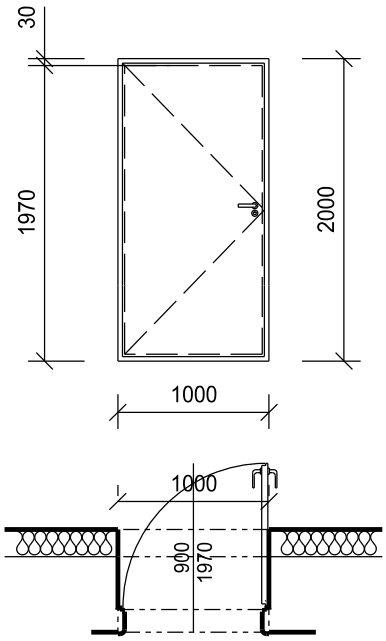
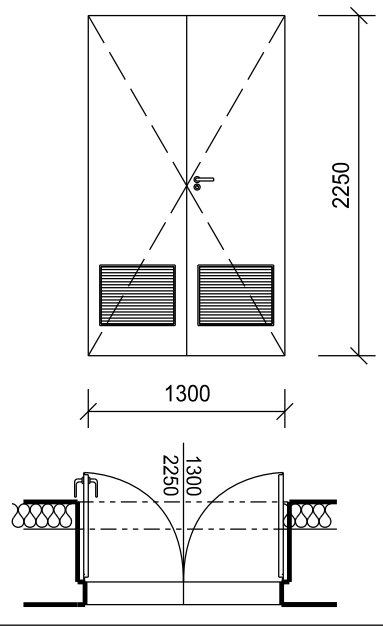
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D1		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 4000X4000 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Vestavěné (průchozí) dveře 900 / 2000 instalované do vratového křídla s prahem. Kování: klika / klika v přírodním eloxovaném hliníku Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: venkovní+vnitřní strana,plné panely RAL 5002, rámy výplní antracit. Požadavky: dveře opatřeny panikovou klikou zevnitř - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI ÚNIKU H2 : vrata vybavena čidlem pro otvírání vrat při příjezdu autobusu a samočinné zavírání po jeho průjezdu, zároveň na tlačítko pro vstup osob - MaR,VZT: Při otevření vrat bude spuštěna vzduchová clona. pozn.: POUZE V ZIMNÍM OBDOBÍ. **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	6 3	- -	- -	- -	9
D2		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 4000X4000 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Vestavěné (průchozí) dveře 900 / 2000 instalované do vratového křídla s prahem. Konání: klika / klika v přírodním eloxovaném hliníku Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: venkovní+vnitřní strana,plné panely RAL 3020, rámy výplní antracit. Požadavky: dveře opatřeny panikovou klikou zevnitř - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI ÚNIKU H2 : vrata vybavena čidlem pro otvírání vrat při příjezdu autobusu a samočinné zavírání po jeho průjezdu, zároveň na tlačítko pro vstup osob - MaR,VZT: Při otevření vrat bude spuštěna vzduchová clona. pozn.: POUZE V ZIMNÍM OBDOBÍ. **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	2 2	- -	- -	- -	4

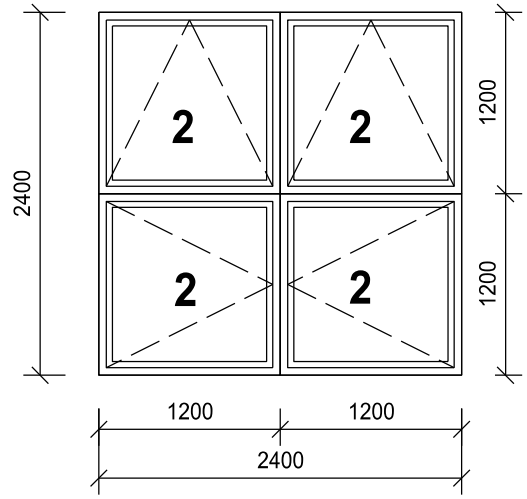
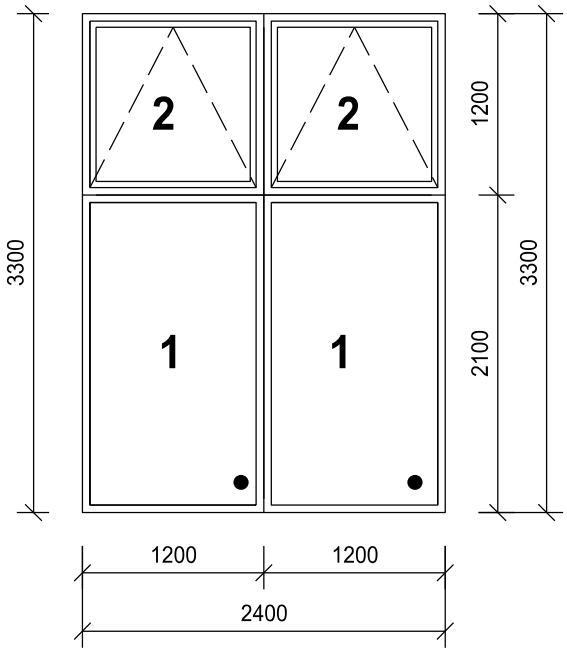
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D3		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 4000X4200 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Vestavěné (průchozí) dveře 900 / 2000 instalované do vratového křídla s prahem. Kování: klika / klika v přírodním eloxovaném hliníku Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: venkovní+vnitřní strana,plné panely RAL 5002, rámy výplní antracit. Požadavky: dveře opatřeny panikovou klikou zevnitř - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI ÚNIKU H2 : vrata vybavena čidlem pro otvírání vrat při příjezdu autobusu a samočinné zavírání po jeho průjezdu, zároveň na tlačítko pro vstup osob - MaR,VZT: Při otevření vrat bude spuštěna vzduchová clona. pozn.: POUZE V ZIMNÍM OBDOBÍ. **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	2 1	- -	- -	- -	3
D4		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 2400X3000 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Vestavěné (průchozí) dveře 900 / 2000 instalované do vratového křídla s prahem. Kování: klika / klika v přírodním eloxovaném hliníku Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: venkovní+vnitřní strana,plné panely RAL 5002, rámy výplní antracit. Požadavky: dveře opatřeny panikovou klikou zevnitř - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI ÚNIKU H2 : vrata vybavena čidlem pro otvírání vrat při příjezdu ještěrky a samočinné zavírání po jeho průjezdu, zároveň na tlačítko pro vstup osob **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	- 2	- -	- -	- -	2

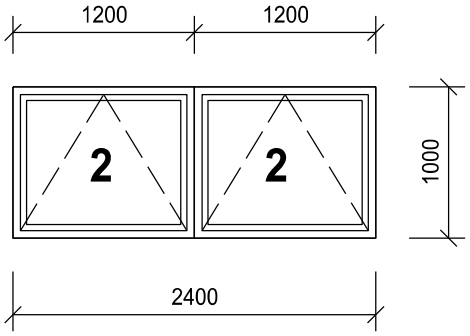
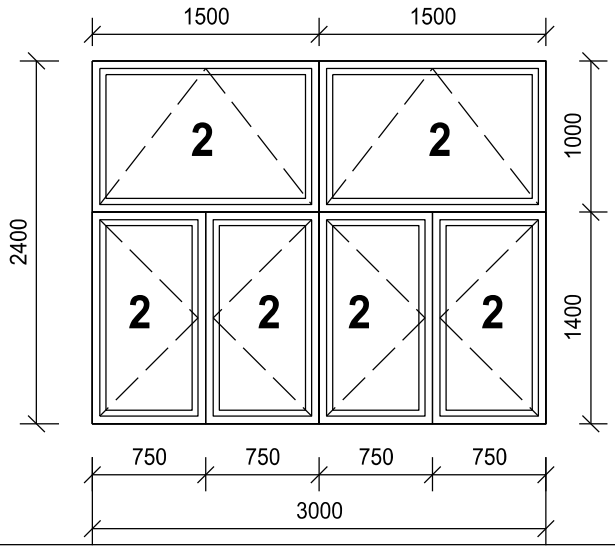
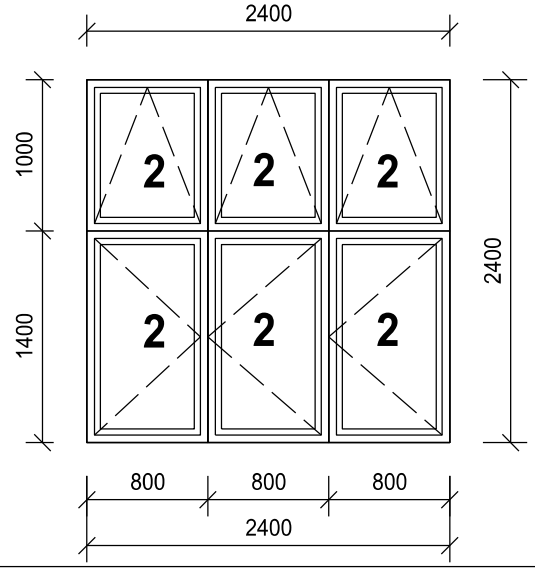
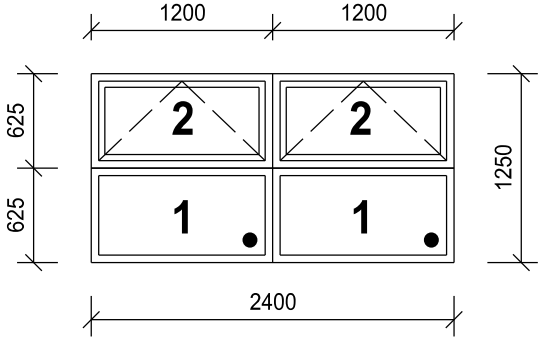
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D5		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VRATA SLOŽENÉ ZE SOKLOVÉ ČÁSTI Z PLNÝCH PANELŮ A RÁMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PANELŮ ROZMĚR: 2400X3000 mm Ocelové panely - Spodní jeden / dva zateplené panely - složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem. Výplň panelů tvoří tepelně izolační pěna Umax = 1,2 W/ m2K. Ocelový plech tloušťky 0,5 mm s oboustrannou vrstvou zinku 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm zvýšená ochrana proti korozi. Panely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou pevnou fixaci spojovacích částí vratového křídla. Zakončení jednotlivých panelů je osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Hliníkové panely jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů Možnosti výplně rámů - plexi dvojité tl.21mm, Utěsnění vratového otvoru: po stranách pomocí těsnících profilů EPDM instalováno na svislé vodící prvky vrat, na podlaze 3-bodovým EPDM těsněním - uchycený v AL. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca -+5mm, v nadpraží překladovém těsněním EPDM uchyceným v AL. liště vrchní lamely KOLEJNICOVÉ VEDENÍ VRATOVÉHO KŘÍDLA Složeno z ocelových pozinkovaných profilů tl. 2mm určeno pro průmyslové použití - uzavřený kolejnicový systém zajišťující bezpečný s stabilní pohyb vratového křídla. Zajištění proti nežádoucí mechanické manipulaci (zamykatelné provedení). Ruční madla pro mechanickou manipulaci s vratovým křídlem. OCHRANA PROTI KOROZI Jednotlivé díly dle použití jsou dodávány v provedení, které odolává běžnému provoznímu prostředí zařízení (pozink, AL) MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ Vybaveno bezpečnostními prvky-pojistka při prasknutí pružin a lan dle ČSN EN 13241-1 Barevné řešení: venkovní+vnitřní strana,plné panely RAL 5002, rámy výplní antracit. - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI ÚNIKU H2 : vrata vybavena čidlem pro otvírání vrat při příjezdu ještěrky a samočinné zavírání po jeho průjezdu, zároveň na tlačítko pro vstup osob **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
D6		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2850 / 3640 mm - Světlá velikost dveří: 900 / 1970 mm - Otvírání: hlavní vstupní křídlo / levé otvíravé dovnitř - Členění: levá část horizontálně na tři části, 2: prosklené, otvíravé dovnitř, jednokřídlé, 1: 2x prosklené, pevné. pravá část horizontálně na čtyři části, vertikálně na dvě části, 2: 2x prosklené, otvíravé a sklopné, 1: 3x prosklené, pevné 3: 2x PVC panel s PUR výplní střední část, 3: PVC panel s PUR výplní - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit, - Kování dveří: Klika / Klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče. ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník - Kování oken: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání - v místnosti 1.30 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 1x 1500x540 mm, 4x 700x900 mm 2x 600x800 mm, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L -	1	-	-	-	1
			P -	-	-	-	-	

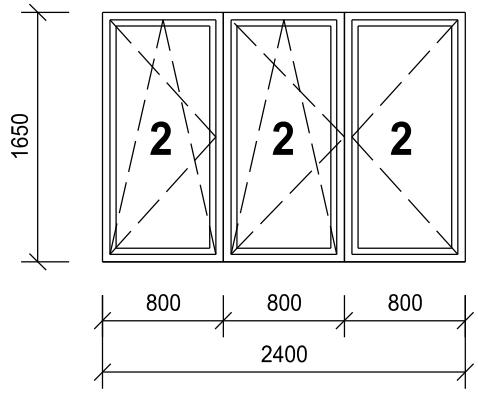
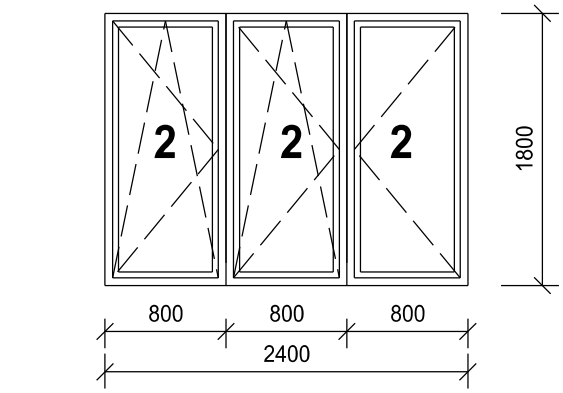
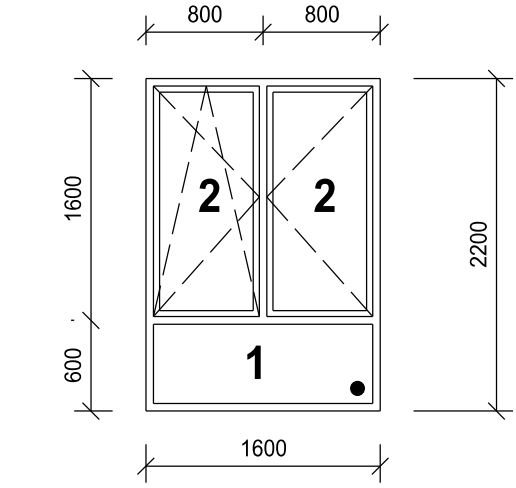
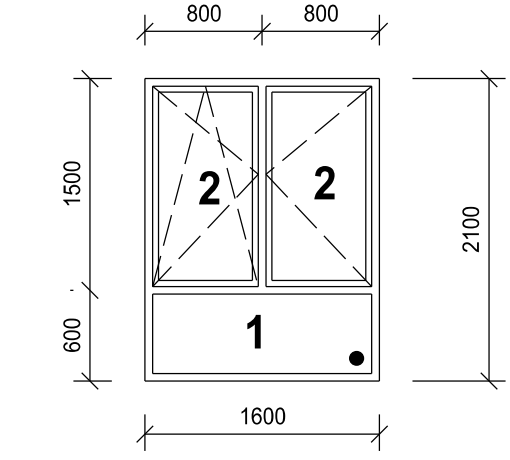
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D7		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 3300 mm - Otvírání: spodní část otvíravá a sklopná, vrchní pevná - Členění: horizontálně a vertikálně na dvě části. 1: 2x prosklené, pevné 2: 2x hlavní křídlo prosklené, otvíravé a sklopné vedlejší křídlo prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: koule / Klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního kliče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
D8		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 3300 mm - Otvírání: hlavní vstupní křídlo / levé otvíravé dovnitř - Členění: vertikálně na tři části, horizontálně na dvě části vrchní část: 1: 3x prosklená, pevná spodní část: 1: 2x prosklená, pevná 2: 1x prosklené, otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování dveří: Koule / Klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního kliče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník - v místnosti 1.13 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 2x 600x1100 mm, 2x 600x2000 mm 1x 900x1100 mm, 1x 810x2010 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	4	-	-	-	4
D9		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 2100 mm - Otvírání: hlavní vstupní křídlo / pravé otvíravé dovnitř boční světliky pevné - Členění: vertikálně na tři části část: 1: 2x prosklená, pevná 2: 1x prosklené, otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování dveří: Koule / Klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního kliče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1

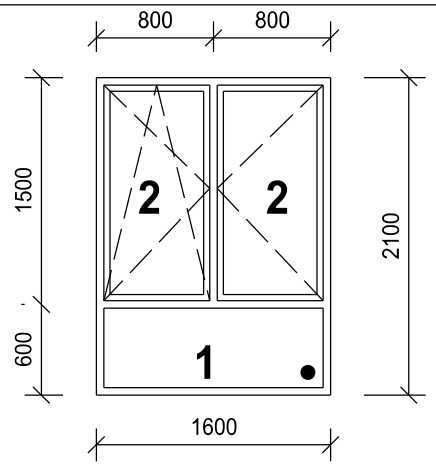
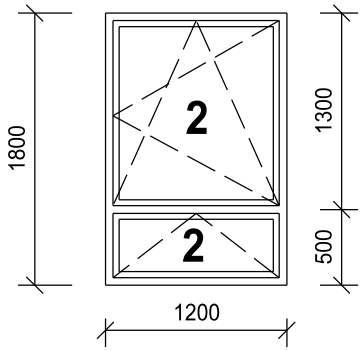

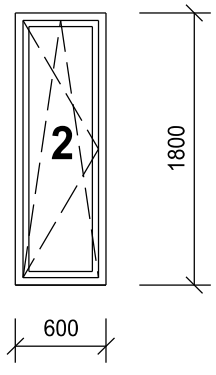
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D10		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 2500 mm - Otvírání: hlavní vstupní křídlo / dvoukřídlé otvíravé ven boční a vrchní světlík pevný - Členění: vertikálně na tři části, horizontálně na dvě části vrchní část: 1: 1x prosklená, pevná spodní část: 1: 1x prosklená, pevná 2: 1x prosklené, dvoukřídlé otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování dveří: Klika / Klika (ve výšce 1100 mm) + štítek, nerez, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
D11		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 875 / 2020 mm - otevírání: dveře pravé,jednokřídlé otvíravé dovnitř - křídlo: celokovové s polodrážkou 25x15 mm, tl. křídla 45 mm bezrámová konstrukce, kovové součásti dveří odděleny izolačním materiálem s děleným tepelným mostem. oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. Umax. = 1,2 W / m2K - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, s profilovým těsněním. barevné řešení zárubní antracit - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, nerezový, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče. ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník Barevné řešení: venkovní i vnitřní strana RAL 5002, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
D12		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor: 1050 / 2020 mm - otevírání: dveře levé,jednokřídlé otvíravé dovnitř - křídlo: celokovové s polodrážkou 25x15 mm, tl. křídla 45 mm bezrámová konstrukce, kovové součásti dveří odděleny izolačním materiálem s děleným tepelným mostem. oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. Umax. = 1,2 W / m2K - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, s profilovým těsněním. barevné řešení zárubní antracit - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, nerezový, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník Barevné řešení: venkovní i vnitřní strana RAL 5002, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1

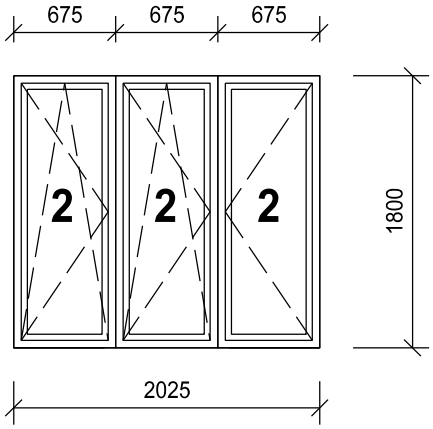
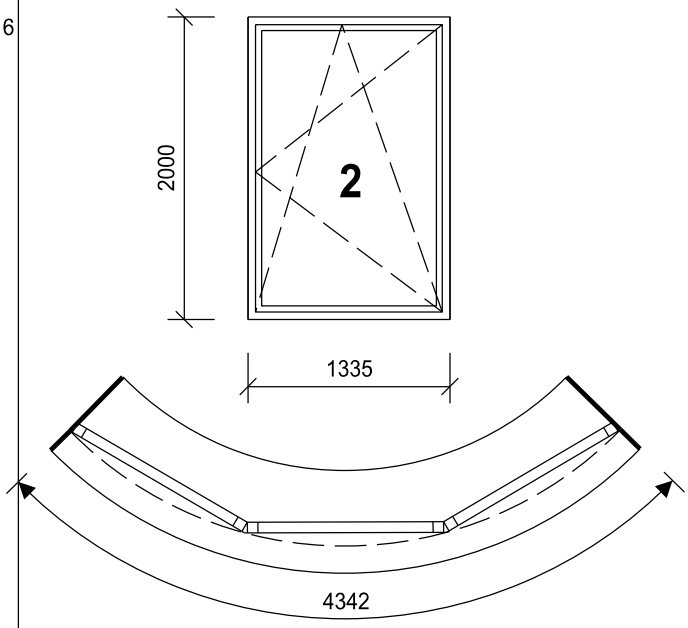
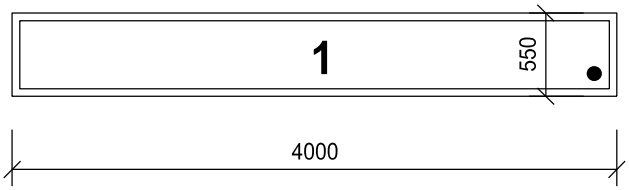
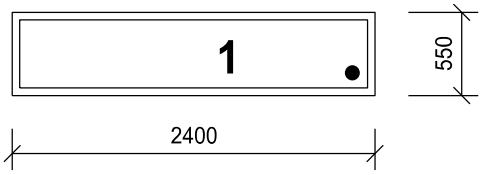
OZN.	SCHÉMA	POPIS		01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
D13		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 800/ 1970 mm - stavební otvor: 900 / 2000 mm - otevírání: dveře levé,jednokřídlé otvíravé ven - křídlo: celokovové s polodrážkou 25x15 mm, tl. křídla 45 mm bezrámová konstrukce, kovové součásti dveří odděleny izolačním materiálem s děleným tepelným mostem. oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. Umax. = 1,2 W / m2K - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, s profilovým těsněním. barevné řešení zárubní antracit - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, nerezový, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník Barevné řešení: venkovní i vnitřní strana RAL 5002, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	3 -	- -	- -	- -	3
D14		CELOKOVOVÉ DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 900/ 1970 mm - stavební otvor: 1000 / 2000 mm - otevírání: dveře levé,jednokřídlé otvíravé ven - křídlo: celokovové s polodrážkou 25x15 mm, tl. křídla 45 mm bezrámová konstrukce, kovové součásti dveří odděleny izolačním materiálem s děleným tepelným mostem. oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. Umax. = 1,2 W / m2K - zárubeň: ocelová šířky 150 mm, s profilovým těsněním. barevné řešení zárubní antracit - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, nerezový, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník Barevné řešení: venkovní i vnitřní strana RAL 5002, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	L P	- -	1 -	- -	- -	- -	1
D15		CELOKOVOVÉ DVEŘE S ÚHELNÍKOVOU ZÁRUBNÍ - světlá velikost: 1300/ 2250 mm - stavební otvor: 1300 / 2250 mm - otevírání: dveře dvoukřídlé, otvíravé ven - křídlo: celokovové s polodrážkou 25x15 mm, tl. křídla 45 mm bezrámová konstrukce, kovové součásti dveří odděleny izolačním materiálem s děleným tepelným mostem. oboustranné opláštění z hladkého pozinkovaného plechu. Umax. = 1,2 W / m2K - zárubeň: úhelníková zárubeň barevné řešení zárubní antracit - kování: Koule / Klika ve výšce 1100 mm + štítek, nerezový, zámková cylindrická vložka v systému 3 stupňového centrálního klíče ve výšce 1000 mm, čepové závěsy, přírodní eloxovaný hliník Barevné řešení: venkovní i vnitřní strana RAL 5002, - Požadavky: 2X nerezová větrací mřížka 500x400 mm ve spodní části dveří **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**		-	2	-	-	-	2


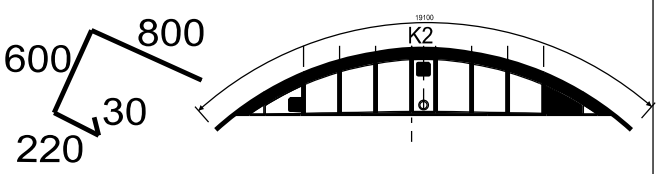
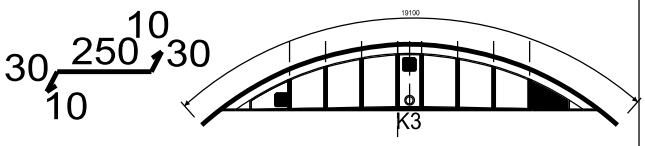





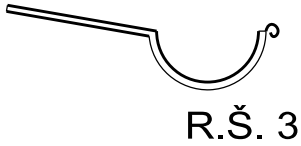
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
O1		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 2400 mm - Otvírání: spodní část otvíravá , vrchní část sklopná - Členění: horizontálně a vertikálně na dvě části. 2: 2x prosklené, otvíravé 2: 2x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání - v místnosti 1.03 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 4x 1020x1020 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	7	-	-	-	7
O2		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 3300 mm - Otvírání: vrchní část sklopná , spodní část pevná - Členění: horizontálně a vertikálně na dvě části. 1: 2x spodní prosklené, pevné 2: 2x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání - v místnosti 1.02 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 2x 1020x1020 mm, 2x 1100x2000 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	8	-	-	-	8

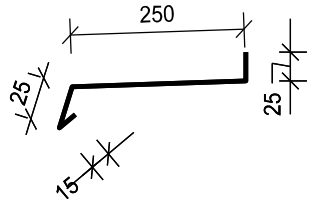
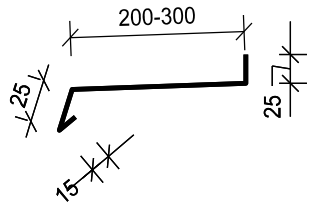
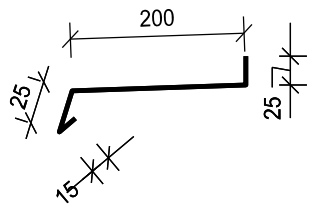
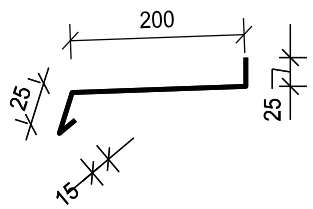
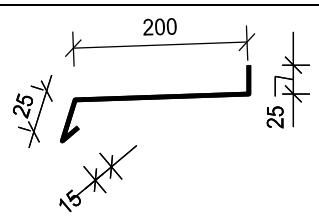
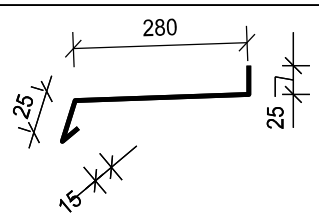
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
O3		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 1000 mm - Otvírání: sklopné - Členění: vertikálně na dvě části. 2: 2x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s mléčnou úpravou - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	4	-	-	-	4
O4		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 3000 / 2400 mm - Otvírání: vrchní část sklopná , spodní část otvíravá - Členění: hvertikálně na čtyři a horizontálně na dvě části. 2: 4x prosklené, otvíravé 2: 2x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	8	-	-	-	8
O5		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 2400 mm - Otvírání: vrchní část sklopná , spodní část otvíravá - Členění: vertikálně na tři a horizontálně na dvě části. 2: 3x prosklené, otvíravé 2: 3x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	2	-	-	-	2
O6		Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 1250 mm - Otvírání: vrchní část sklopná , spodní část pevná - Členění: horizontálně a vertikálně na dvě části. 1: 2x prosklené, pevná 2: 2x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání Požadavky: otvírání vrchních oken na pákové ovládání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	3	-	-	-	-	3

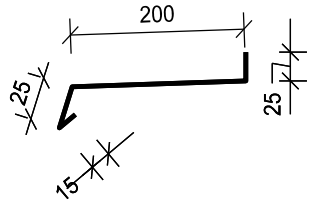
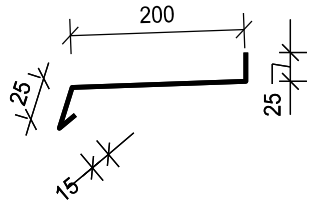
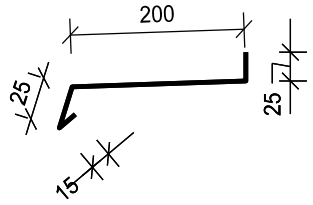

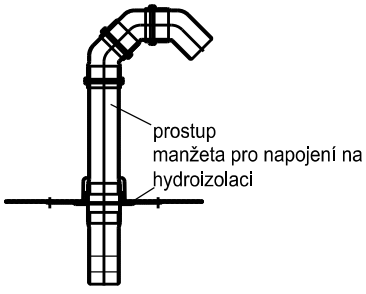

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
O7		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 1650 mm - Otvírání: otvíravé a sklopné - Členění: vertikálně na tři části 2: 1x prosklené, otvíravé 2: 2x prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání - v místnosti 1.59 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 3x 620x1470 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	3	-	-	-	3
O8		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2400 / 1800 mm - Otvírání: otvíravé a sklopné - Členění: vertikálně na tři části 2: 1x prosklené, otvíravé 2: 2x prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání - v místnosti 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 3x 620x1620 mm **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	3	3	-	-	6
O9		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1600 / 2200 mm - Otvírání: vrchní část otvíravé a sklopné, spodní pevné - Členění: horizontálně na dvě části, vertikálně na dvě části 1: 1x prosklené, pevné 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné 2: 1x prosklené, otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
O10		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1600 / 2100 mm - Otvírání: vrchní část otvíravé a sklopné, spodní pevné - Členění: horizontálně na dvě části, vertikálně na dvě části 1: 1x prosklené, pevné 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné 2: 1x prosklené, otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	-	1	-	-	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
O11		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1600 / 2100 mm - Otvírání: vrchní část otvíravé a sklopné, spodní pevné - Členění: horizontálně na dvě části, vertikálně na dvě části 1: 1x prosklené, pevné 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné 2: 1x prosklené, otvíravé - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	-	-	1	-	1
O12		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1200 / 1800 mm - Otvírání: vrchní část otvíravé a sklopné, spodní sklopné - Členění: horizontálně na dvě části 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné 2: 1x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	2	-	-	3
O13		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1200 / 750 mm - Otvírání: sklopné - Členění: bez členění 2: 1x prosklené, sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajI na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	-	-	1	-	1
O14		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 600 / 1800 mm - Otvírání: otvíravé a sklopné - Členění: bez členění 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	-	2	-	-	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
O15		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 2025 / 1800 mm - Otvírání: otvíravé a sklopné - Členění: vertikálně na tři části 2: 1x prosklené, otvíravé 2: 2x prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	1	-	-	-	1
O16		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. - Stavební otvor: 1335 / 2000 mm - Otvírání: otvíravé a sklopné - Členění: bez členění 2: 1x prosklené, otvíravé a sklopné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit - Kování: klika, přírodní eloxovaný hliník, celoobvodové uzavírání odolné proti vloupání - v místnosti 1.36 - vnitřní horizontální hliníková žaluzie zastiňovací plocha: 3x 1155x1820 mm, **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřlt stavební otvor a porovnat s údajl na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	3	-	-	-	3
O17		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. SVĚTLÍK NAD VRATY - Stavební otvor: 4000 / 550 mm - Otvírání: neotvíravé pevné. - Členění: bez členění 1: prosklené, pevné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	13	-	-	-	13
O18		Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy. SVĚTLÍK NAD VRATY - Stavební otvor: 2400 / 550 mm - Otvírání: neotvíravé pevné. - Členění: bez členění 1: prosklené, pevné - Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K - Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg, = 0,04 W/mK - Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K , - Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077 - Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	3	-	-	-	3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
K1		OPLECHOVÁNÍ ATIKY HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 900 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 290,00 m´	-	-	-	-	1	1
K2		OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI SVĚTLÍKU - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 1650 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 650,00 m´	-	-	-	-	1	1
K3		OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI SVĚTLÍKU (PARAPET) - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 330 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 450,00 m´	-	-	-	-	1	1
K4		OPLECHOVÁNÍ ATIKY PŘÍSTAVEK - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 1000 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 20,00 m´	-	-	-	-	1	1
K5		STŘEŠNÍ OKAPNICE PŘÍSTAVEK - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 900 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 80,00 m´	-	-	-	-	1	1
K6		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ADM. NAD SCHODIŠTĚM - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 850 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 30,00 m´	-	-	-	-	1	1
K7		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ADM BUDOVA - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 800 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 15,00 m´	-	-	-	-	1	1
K8		STŘEŠENÍ OKAPNICE - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 400 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 110,0 m´	-	-	-	-	1	1
K9		PODOKAPNÍ ŽLAB - plastový - bezkadmiové PVC odolné proti UV záření tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - ROZMĚRY: R.Š. 330 mm - PŘIDRUŽENÉ PRVKY:HÁKY KOTVENÉ NEREZ ŠROUBY - CELKOVÁ DÉLKA: 115,0 m´	-	-	-	-	1	1
K10		KRUHOVÝ SVOD - plastový - bezkadmiové PVC odolné proti UV záření tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - DN 125 mm - vč natloukacích objímek (délka trnu 300 mm) po 1,5 - 2 m - celková délka: 30,0 m´	-	-	-	-	1	1

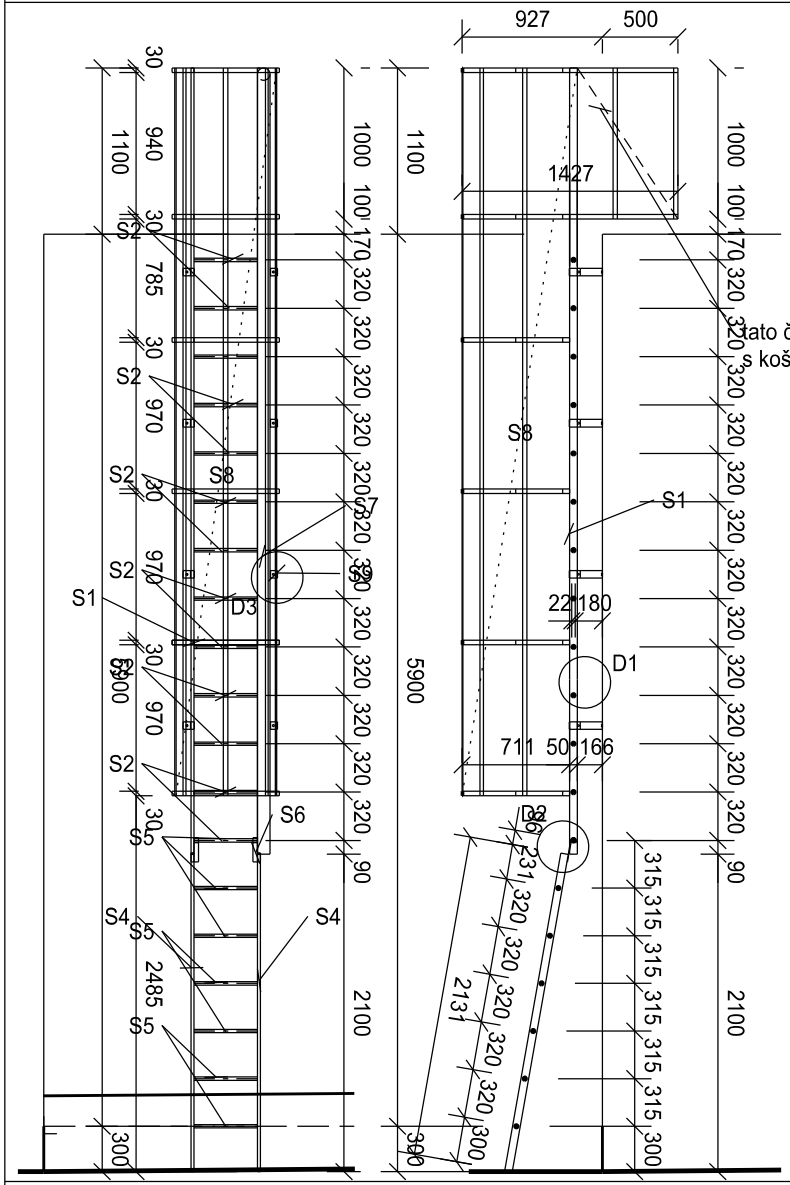
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
K11		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 315 mm - rozvinutá délka: 2400 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	20	-	-	-	20
K12		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265-365 mm - rozvinutá délka: 4310 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	-	-	-	1
K13		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 2400 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	3	9	6	-	-	18
K14		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 3000 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	8	-	-	-	8
K15		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 2025 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	-	-	-	1
K16		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 345 mm - rozvinutá délka: 1200 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	1	1	-	3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
K17		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 1200 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	1	-	-	1
K18		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 600 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	-	2	-	-	2
K19		PARAPETY - poplastovaný plech tl. 0,8 mm v barevném provedení antracit RAL 7016 - včetně přilepení klempířským tmelem na očištění, vyspádovaném (6%) a zpevněném podkladu cem. stěrkou stykových spar trvale pružným tmelem - rozvinutá šířka 265 mm - rozvinutá délka: 1550 mm Poznámka: 1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese. 2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci. 3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.	-	1	1	1	-	3
K20		OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - ROZMĚRY: R.Š. 360 mm - RAL 7016 - ANTRACIT - CELKOVÁ DÉLKA: 15,00 m´	-	-	-	-	1	1
K21	TPW 160 PVC, DN 150 	PROSTUP PRO KABELY TPW 160 PVC,DN150	-	-	-	-	23	23
K22		LEMOVÁNÍ STŘECHY A SVĚTLÍKŮ (PRSOTUPY) prostup oplechován, vytmelen poplastovaný plech tl. 0,6 mm, RAL 7016 r.š. = 230 mm délká celkem: 150 m´	-	-	-	-	1	1

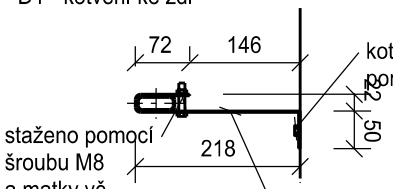
Z1

OZN. SCHÉMA

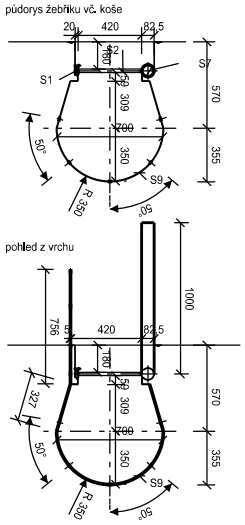
POPIS



D1 -kotvení ke zdi



tato část zpásoviny 30x5 mm svařená
s košem a vytažená v potřebné délce



S1 štěřín pevně uchycená část
- jekl 50x20x2 mm
- žárově zinkovaná ocel
- svařovaný s příčlemi

S2 příčle pevně uchycená část
- trubka o Ø 22 mm s tl. 2,6 mm
- žárově zinkovaná ocel
- příčle svařeny se štěřín

S3 kotva do zdi
- rozměry viz detail D1
- žárově zinkovaná ocel
- staženo k sobě šroubem M8 délky 40 mm + matice + podložka
- kotvenod do fasády distanční montáží pro šroub M10

distanční montáž
- na 1 ks kotvení: závitová tyč M10 délky 200 mm + tepelný oddělovací modul + šroub M10 délky 40 mm + chemická kotva

S4 štěřín snímatelná část žebříku
- jekl 50x20x2 mm
- žárově zinkovaná ocel
- svařovaný s příčlemi

S5 příčle snímatelné část žebříku
- trubka o Ø 22 mm s tl. 2,6 mm
- žárově zinkovaná ocel
- příčle svařeny se štěřín

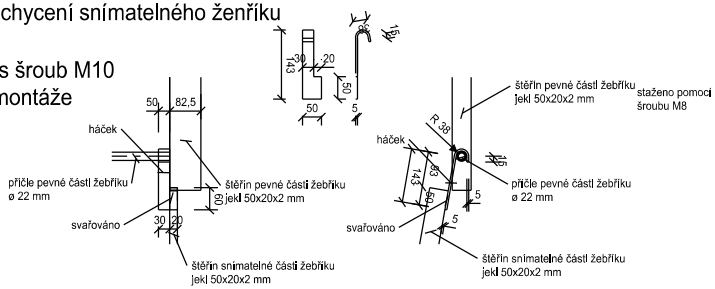
S6 háček
- žárově zinkovaný ocelový háček na uchcení snímatelné části
- rozměry viz detail D2

S7 suchovod
- žárově zinkovaná ocelová trubka
- ø 82,5 mm tl. 3,6 mm
- opatřeno požární spojkou na obou koncích trubky

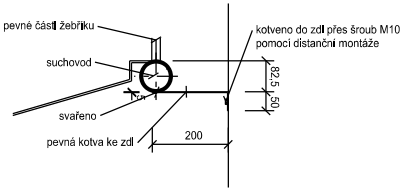
S8 svislé i příčné části koše
- pásová ocel žárově zinkovaná
- 30x5 mm
- části koše svařovány k sobě a celé navařeno na sloupek/suchovod žebříku

S9 pevná kotva ke zdi suchovod
- rozměry viz detil D3
- žárově zinkovaná ocel
- svařené se suchovodem
- kotveno do fasády distanční montáží pro šroub M10

D2 - uchycení snímatelného ženříku



D3 - detail uchycení žebříku přes suchovod

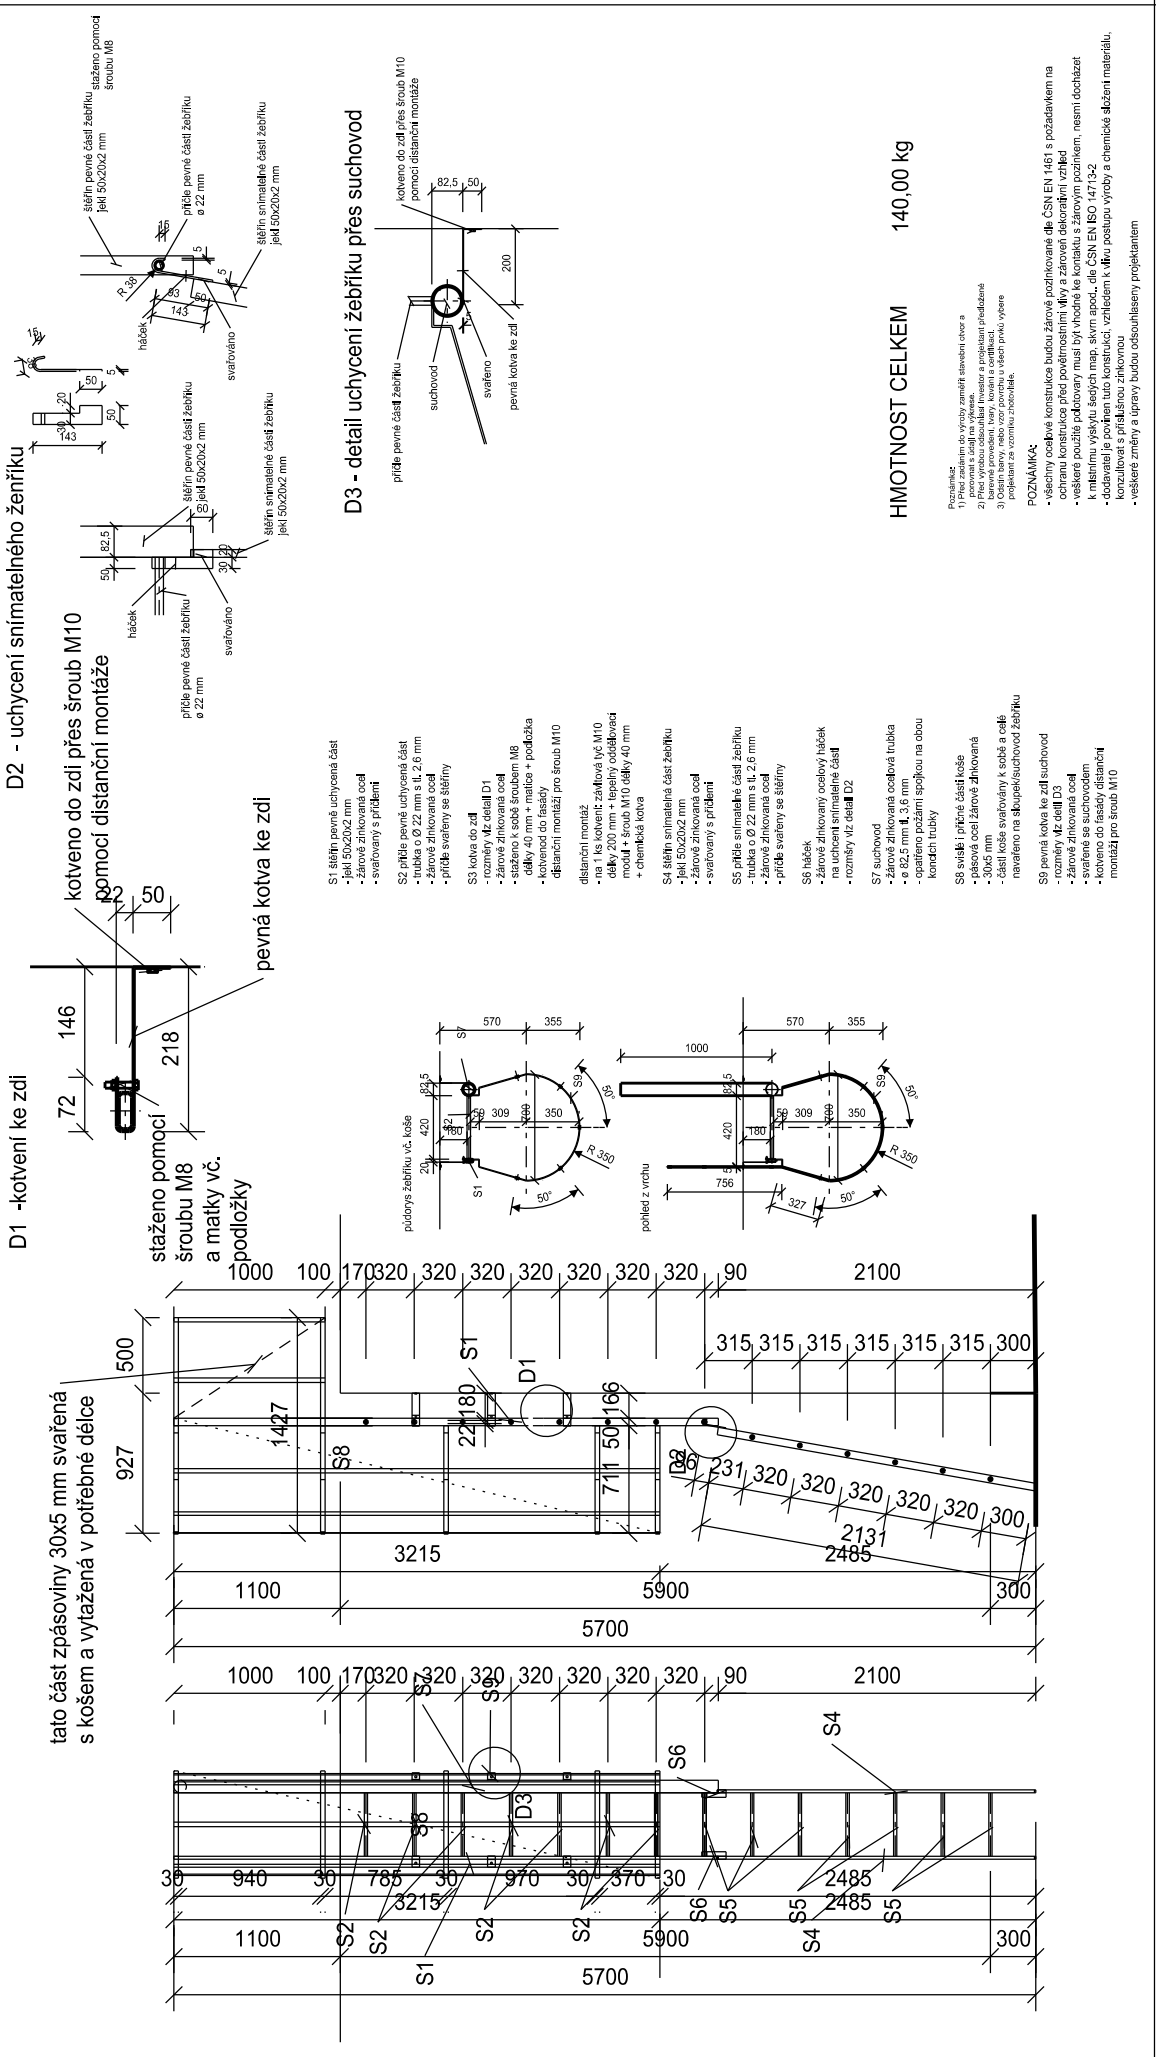


HMOTNOST CELKEM 160,00 kg

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasit Investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.

POZNÁMKA:
- všechny ocelové konstrukce budou žárově pozinkované dle ČSN EN 1461 s požadavkem na ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy a zároveň dekorativní vzhled
- veškeré použité polotovary musí být vhodné ke kontaktu s žárovým pozinkem, nesmí docházet k místnímu výskytu šedých map, skvrn apod., dle ČSN EN ISO 14713-2
- dodavatel je povinen tuto konstrukci, vzhledem k vlivu postupu výroby a chemické složení materiálu, konzultovat s příslušnou zinkovnou
- veškeré změny a úpravy budou odsouhlaseny projektantem

.	01.PP
.	1.NP
.	2.NP
.	3.NP
.	STŘE-CHA
1	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z2		HMOTNOST CELKEM 140,00 kg	-	-	-	-	-	1

S1 štěrbin pevně uchycená část
- jekl 50x20x2 mm
- žárově zinkovaná ocel
- svařovaný s příčlemi

S2 příčle pevně uchycená část
- trubka o Ø 22 mm s tl. 2,6 mm
- žárově zinkovaná ocel
- příčle svařeny se štěrbiny

S3 kotva do zdi
- rozměry viz detail D1
- žárově zinkovaná ocel
- staženo k sobě šroubem M8 dálky 40 mm + matice + podložka
- kotvenod do fasády distanční montáží pro šroub M10

distanční montáž
- na 1 ks kotvení: závitová tyč M10 dálky 200 mm + tepelný oddělovací modul + šroub M10 dálky 40 mm + chemická kotva

S4 štěrbin snímatelná část žebříku
- jekl 50x20x2 mm
- žárově zinkovaná ocel
- svařovaný s příčlemi

S5 příčle snímatelné části žebříku
- trubka o Ø 22 mm s tl. 2,6 mm
- žárově zinkovaná ocel
- příčle svařeny se štěrbiny

S6 háček
- žárově zinkovaný ocelový háček na uchycení snímatelné části
- rozměry viz detail D2

S7 suchovod
- žárově zinkovaná ocelová trubka
- ø 62,5 mm tl. 3,6 mm
- opatřeno požární spojkou na obou koncích trubky

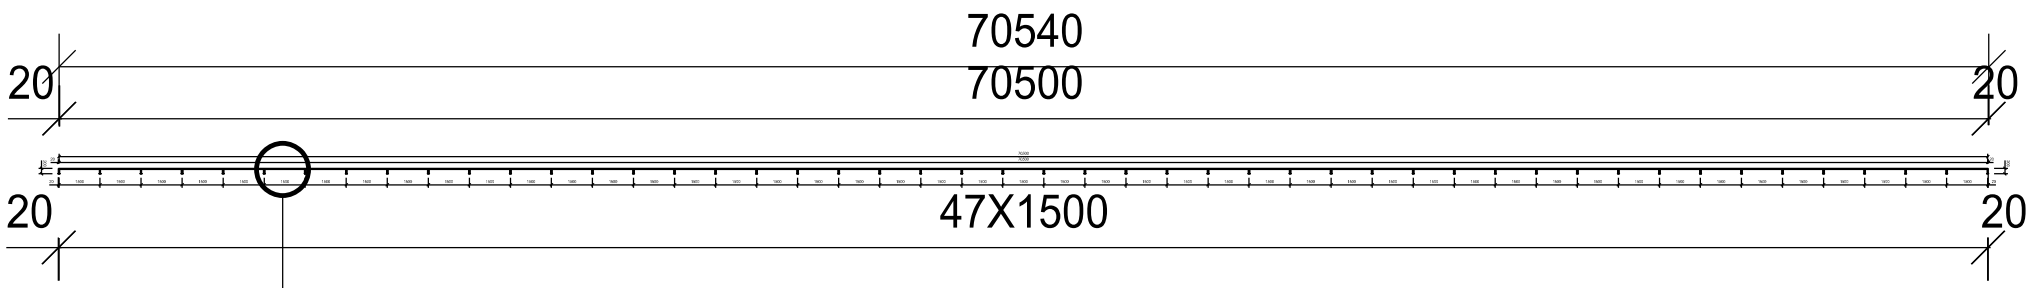
S8 svislé i příčné části koše
- pásová ocel žárově zinkovaná
- 30x5 mm
- část koše svařovány k sobě a celá navařeno na sloupek suchovod žebříku

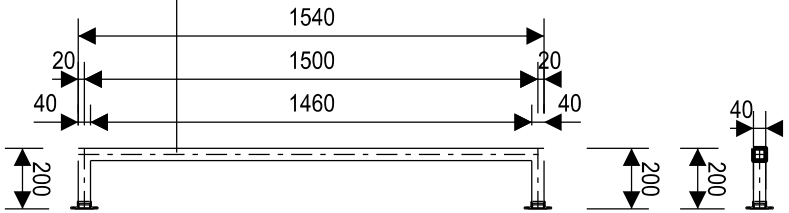
S9 pevná kotva ke zdi suchovod
- rozměry viz detail D3
- žárově zinkovaná ocel
- svařeno se suchovodem
- kotveno do fasády distanční montáží pro šroub M10

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a případně upravit dle skutečnosti.
2) Před výrobou odsouhlasit investor a projektant předložené barevné provedení, textury, kování a certifikaci.
3) Dodavatel bere na vědomí, že konstrukce v těsné blízkosti výfuku projektant ze vzorníku zhotoví/vybere.

POZNÁMKA:
- všechny ocelové konstrukce budou žárově pozinkované dle ČSN EN 1461 s požadavkem na ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy a zároveň dekorativní vzhled
- veškeré použité plotovary musí být vhodné ke kontaktu s žárovým povlakem, nesmí docházet k místnímu výskytu šedých map, sikvm apod., dle ČSN EN ISO 14713-2
- dodavatel je povinen tuto konstrukci, vzhledem k vlivu postupu výroby a chemické složení materiálu, konzultovat s příslušnou zinkovnou
- veškeré změny a úpravy budou odsouhlaseny projektantem

OZN. SCHÉMA	POPIS
Z3	
-	01.PP
-	1.NP
-	2.NP
-	3.NP
1	STŘE-CHA
1	




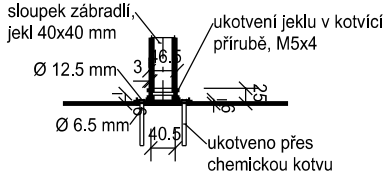


ZÁBRADLÍ ATIKY - 1 ks
- v= 200 mm
- Nerezové zábradlí
- svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm
- sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do atiky
- hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení
- Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese
- Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci
- Barevné řešení: Přírodní elox

DETAIL UKOTVENÍ

půdorys

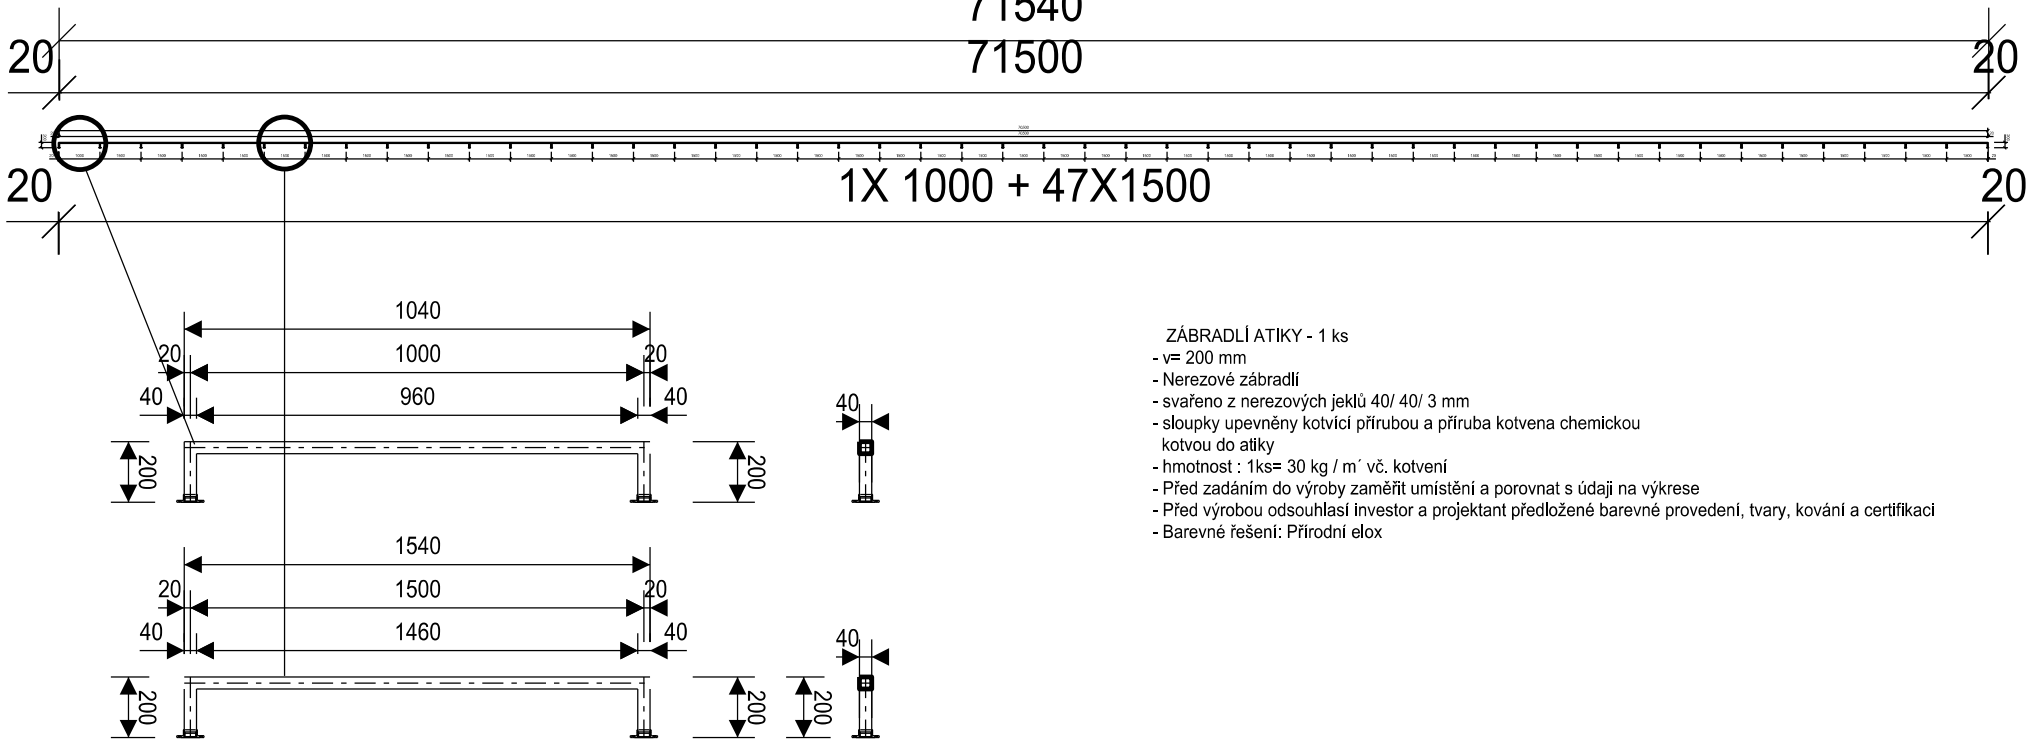




Z4

OZN. SCHÉMA

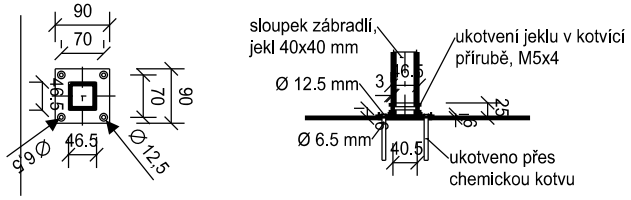
POPIS



ZÁBRADLÍ ATIKY - 1 ks
- v= 200 mm
- Nerezové zábradlí
- svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm
- sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do atiky
- hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení
- Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese
- Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci
- Barevné řešení: Přírodní elox

DETAIL UKOTVENÍ

půdorys



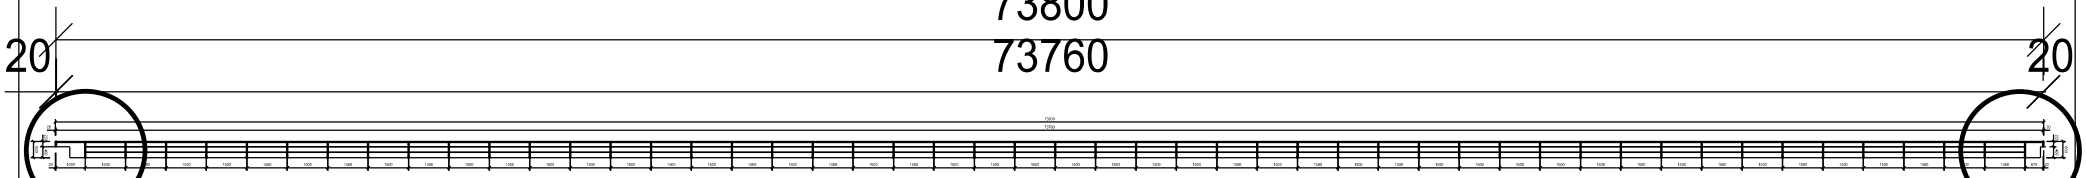
-	01.PP
-	1.NP
-	2.NP
-	3.NP
1	STŘE-CHA
1	

OZN. SCHÉMA POPIS

Z5

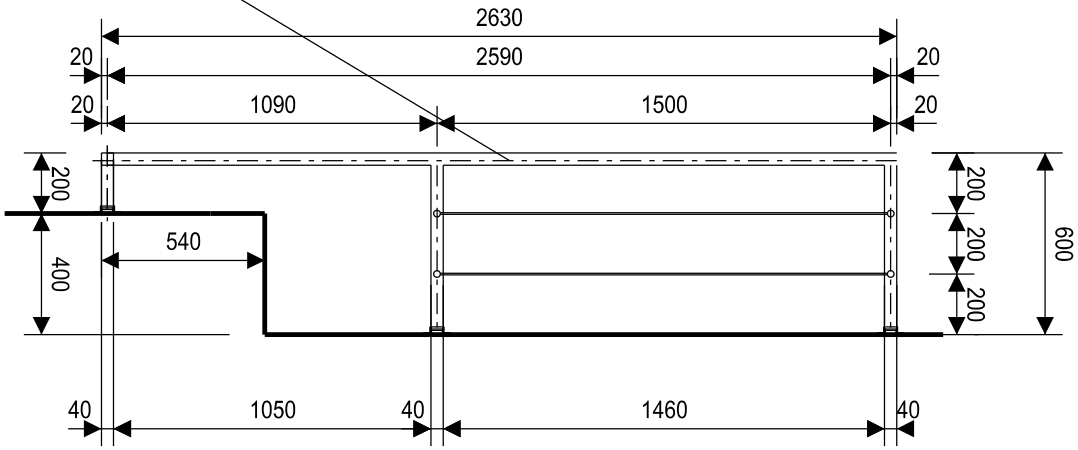
73800
73760

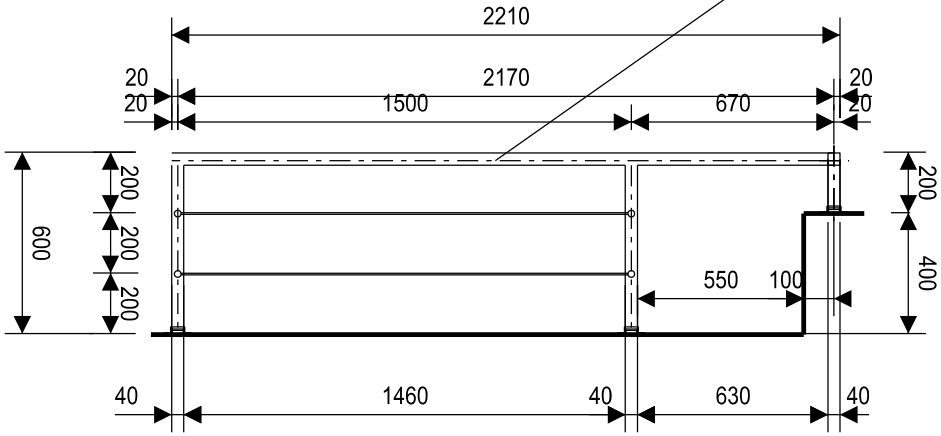
20 20



20 20


1X 1090 + 1X 670 + 48X1500

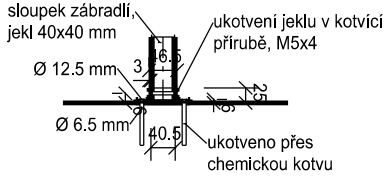




DETAIL UKOTVENÍ

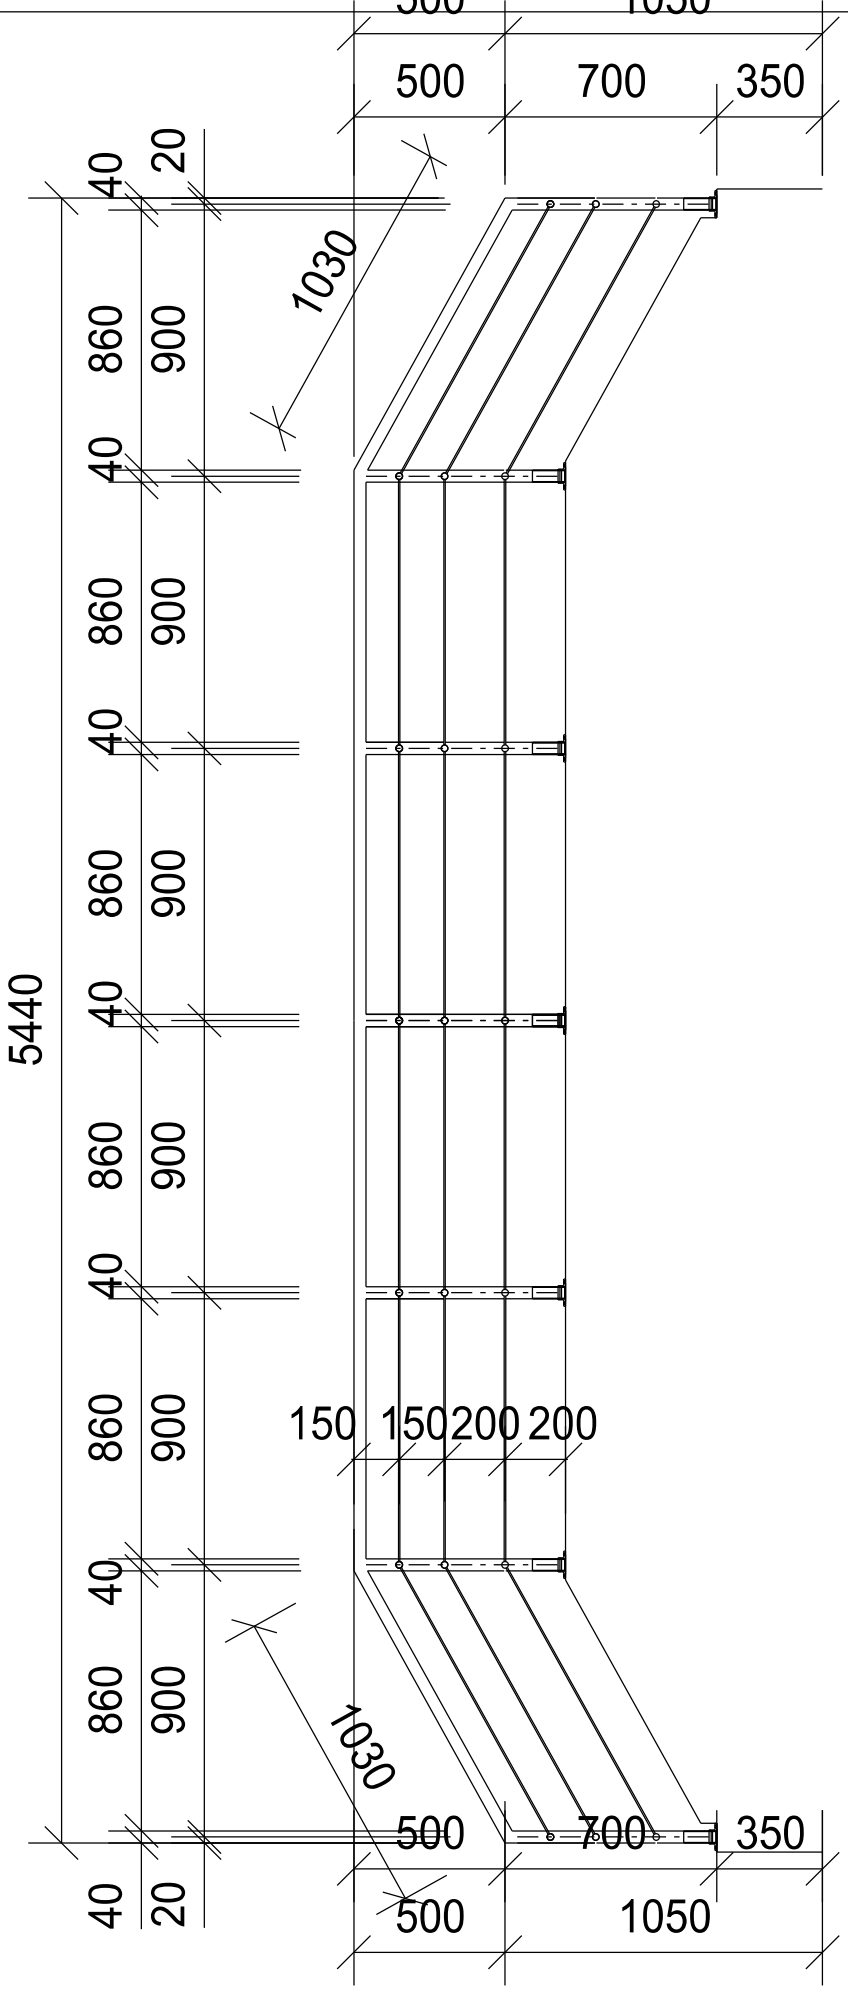
půdorys

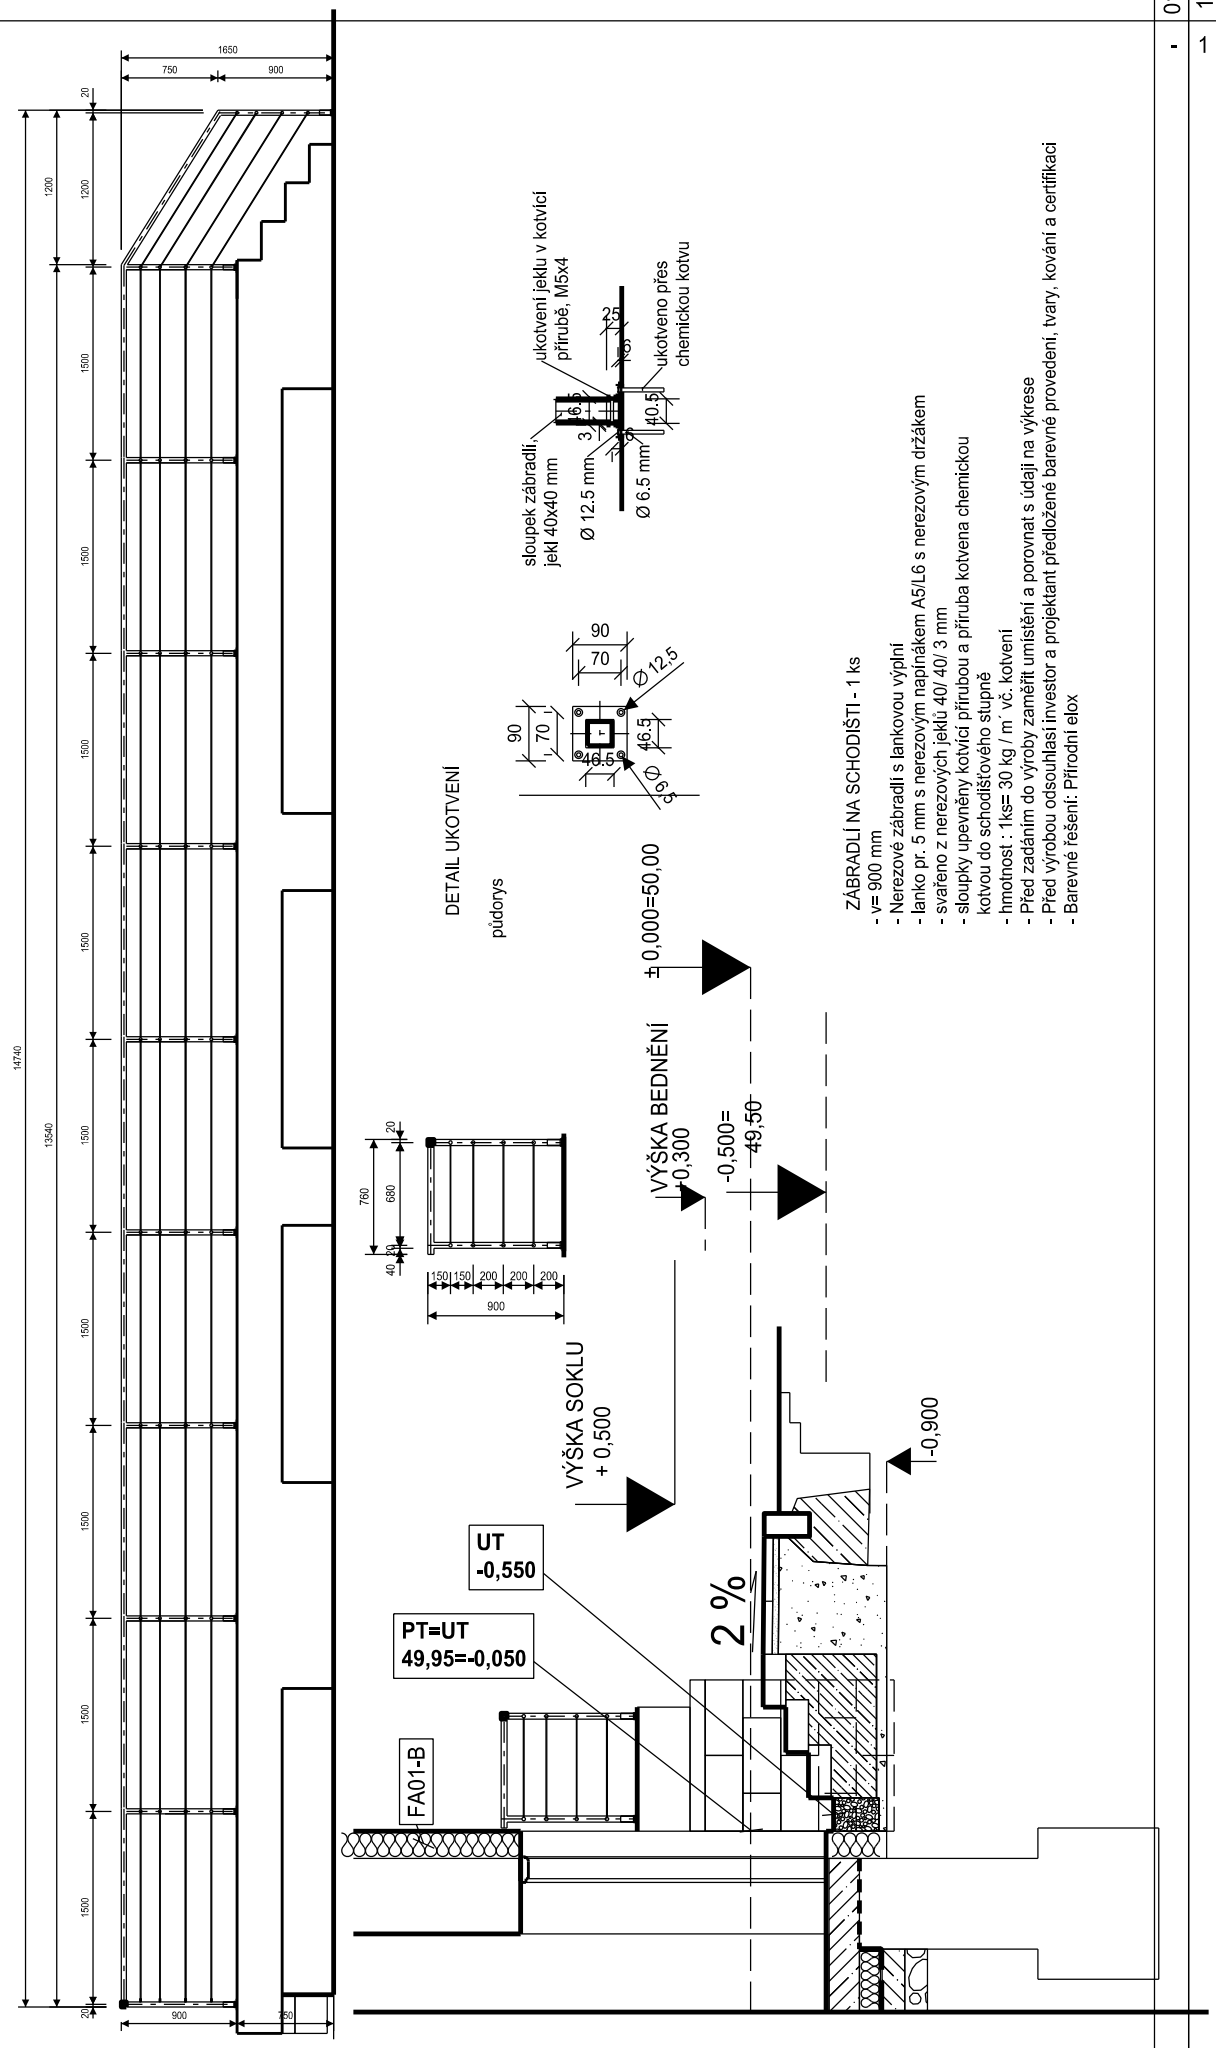


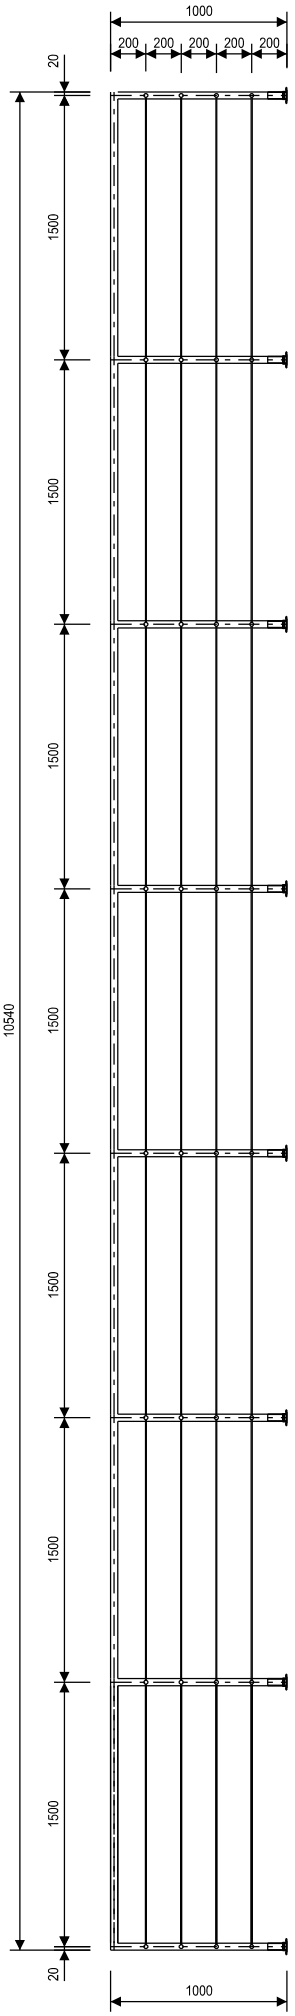


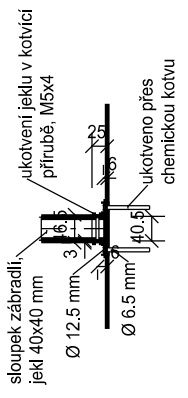
ZÁBRADLÍ ATIKY - 1 ks
- v= 200 - 600 mm
- Nerezové zábradlí s lankovou výplní
- lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem
- svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm
- sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do opěrné atiky
- hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení
- Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese
- Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci
- Barevné řešení: Přírodní elox

-	01.PP
-	1.NP
-	2.NP
-	3.NP
1	STŘE-CHA
1	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z6		ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - 1 ks - v= 700 mm - Nerezové zábradlí s lankovou výplní - lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem - svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm - sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do schodišťového stupně - hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Barevné řešení: Přírodní elox	-	1	-	-	-	1


OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z7			-	1	-	-	-	1

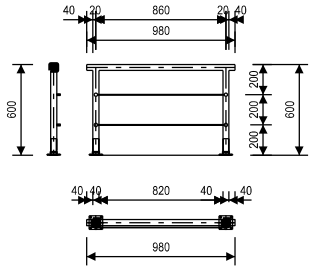
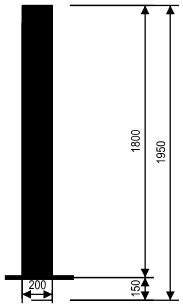

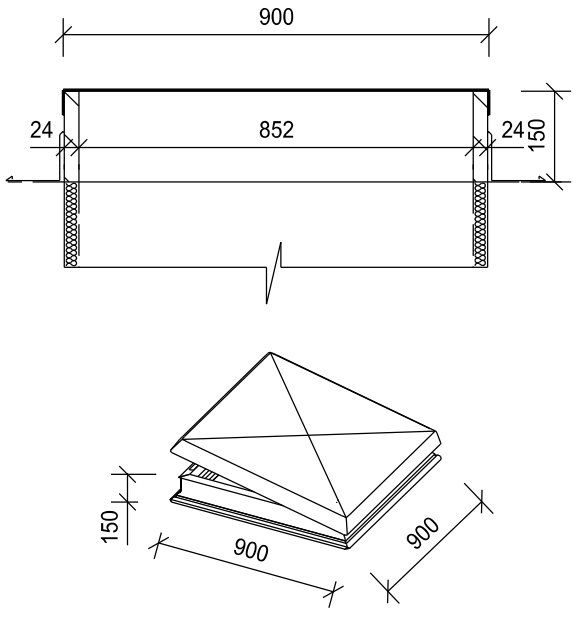
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z8		ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI - 1 ks - v= 1000 mm - Nerezové zábradlí s lankovou výplní - lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem - svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm - sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do opěrné zdi - hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Barevné řešení: Přírodní elox celkem: 3 ks	-	3	-	-	-	3

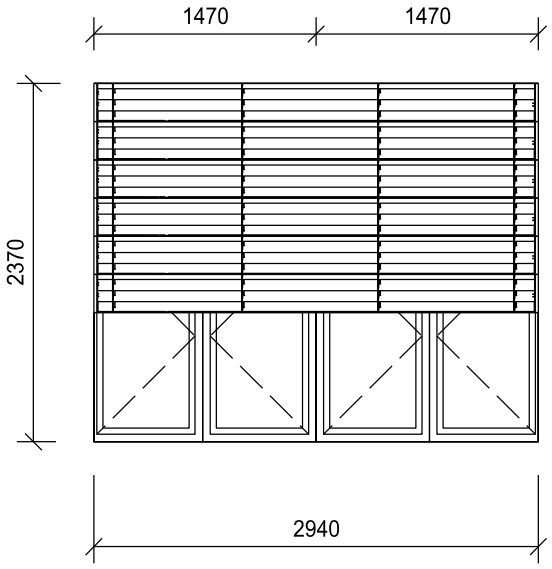
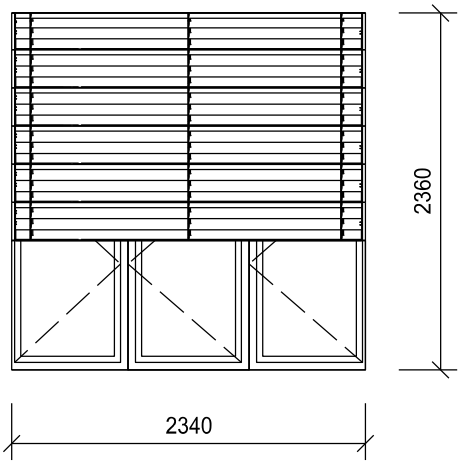


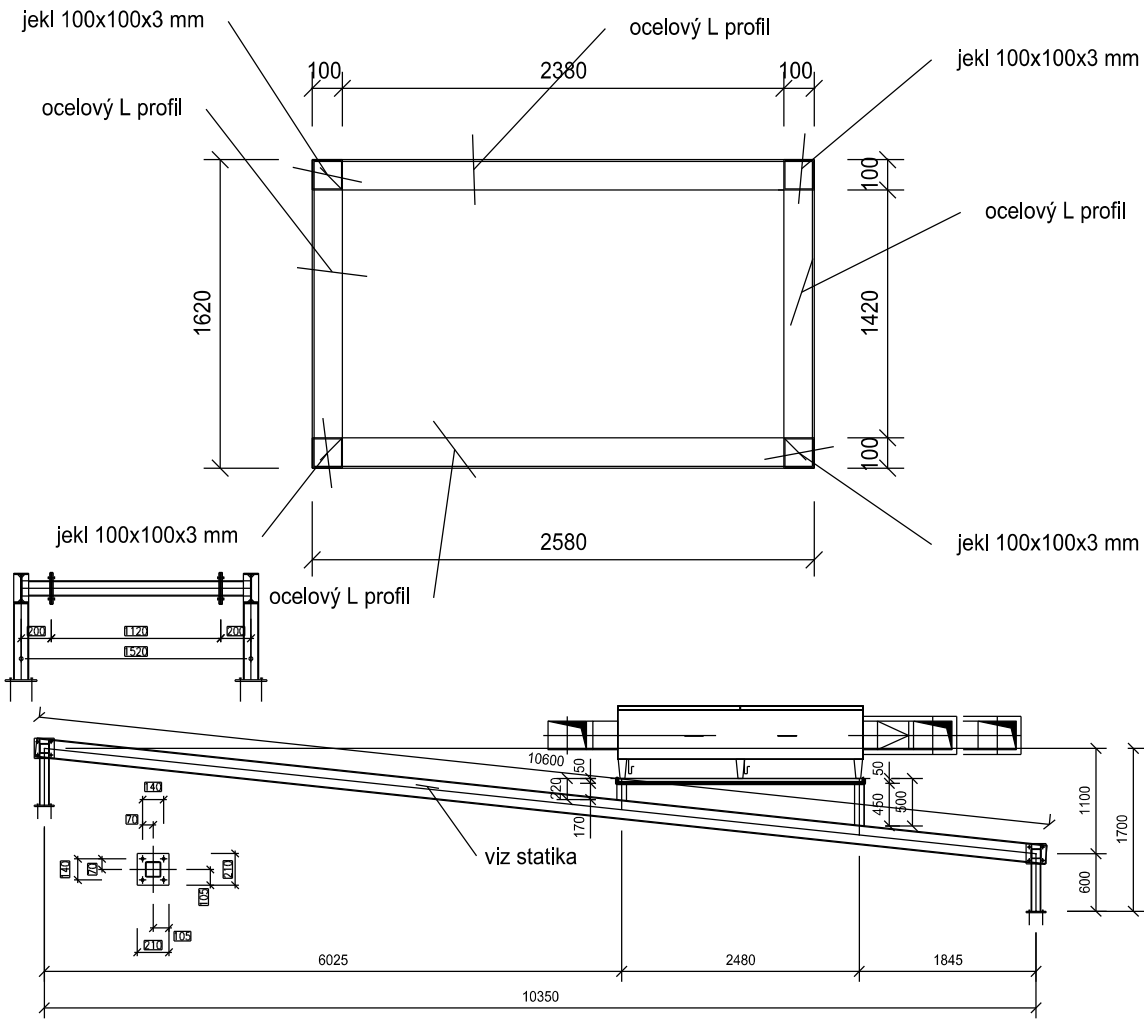
DETAIL UKOTVENÍ

půdorys



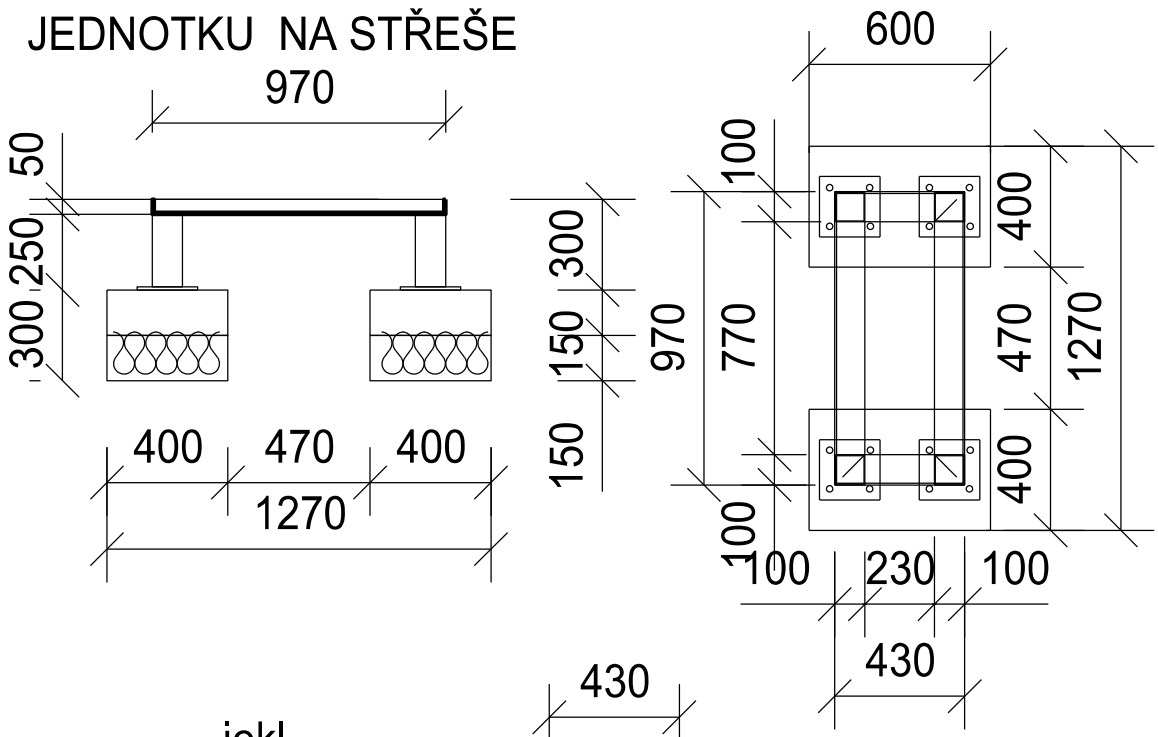
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z9		ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI - 1 ks - v= 600 mm - Nerezové zábradlí s lankovou výplní - lanko pr. 5 mm s nerezovým napínákem A5/L6 s nerezovým držákem - svařeno z nerezových jeklů 40/ 40/ 3 mm - sloupky upevněny kotvící přírubou a příruba kotvena chemickou kotvou do opěrné zdi - hmotnost : 1ks= 30 kg / m´ vč. kotvení - Před zadáním do výroby zaměřit umístění a porovnat s údaji na výkrese - Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci - Barevné řešení: Přírodní elox celkem: 3 ks	-	3	-	-	-	3
Z10		ocelový sloupek Ø 200 mm, výšky 1950 mm zapuštěný 150 mm pod zpevněnou plochou s ocelovou destičkou mechanicky kotvený do základového pasu 1500x800 mm opatřený žlutočerným nátěrem	-	42	-	-	-	42
Z11		Protidešťová žaluzie z přírodního eloxovaného hliníku - čtyřhranná žaluzie, osazená pevnými lamelami a sítem proti nežádoucím předmětům. - otvor 900x500 mm	-	4	-	-	-	4
Z12		Hnízdo pro jiřičky - vletový otvor pravý 1 ks vnější rozměr: (š x v x h) 200 x 125 x 165 mm vnitřní rozměr: (š x v x h) 110 x 60 x 100 mm hnotnost: 1,9 kg barva: šedá / bílá materiál: směs dřevěných vláken a betonu hnízda budou osazovány po dvou v těsné blízkosti celkem: 8ks pozn:. rozmístění a montáž bude probíhat pod dohledem ornitologa	-	-	-	-	-	8
Z13		STŘEŠNÍ VLEZ DO DUTINY - VNITŘNÍ ČÁST PROSTUPU BUDE ZATEPLENA - VÝLEZ BUDE VYTAŽEN 150 mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ KRYTINY - RÁM: DŘEVĚNÝ RÁM Z PRKEN TL. 24 mm, ŠIROKÝCH 150 mm - BOČNÍ KOVÁNÍ: 25 / 4 mm - K RÁMU BUDE PŘIPEVNĚN ČEP (KOLÍK) - KŘÍDLO STŘEŠNÍHO POKLOPU BUDE Z TiZn plechu tl. 0,7 mm UPEVNĚN NA DVOU PLECHOVÝCH ZÁVĚSECH S OBLOUKOVITOU PÁKOU - CELÝ VÝLEZ BUDE NA STŘEŠE PO CELÉM OBVODU OPLECHOVÁN z poplastu kvůli napojení na střešní folii POKLOP BUDE KŘÍŽEN, TÍM BUDE KAŽDÁ STRANA V MÍRNÉM SKLONU A ZABRÁNÍ V ZADRŽOVÁNÍ VODY	-	1	-	-	-	1

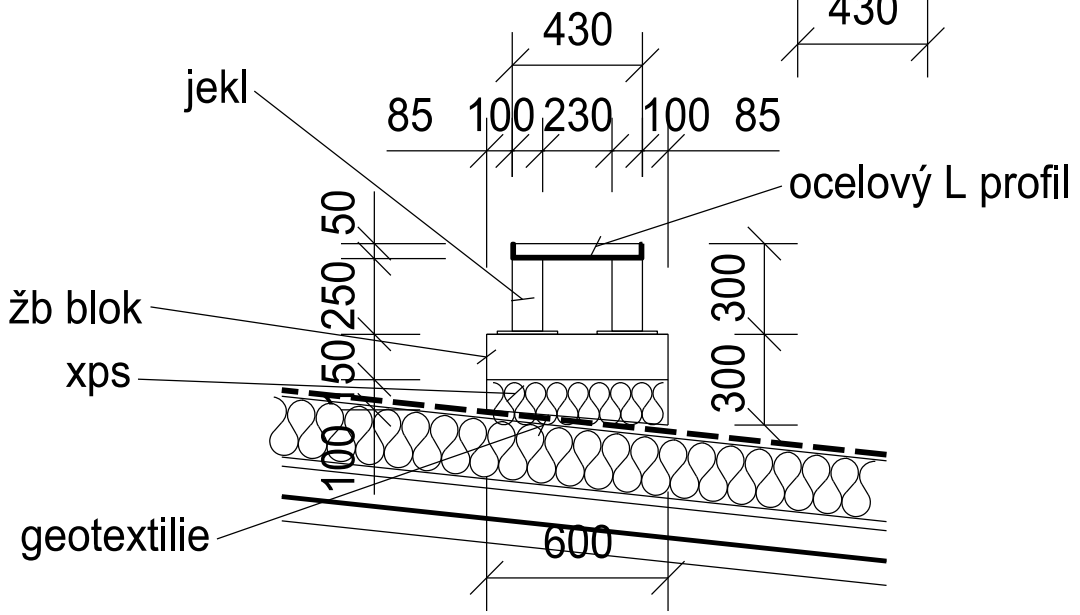
OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	∑
ŽAL 01		PŘEDOLENNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S ELEKTROMOTOREM VČETNĚ OSAZOVACÍHO TRUHLÍKU - velikost otvoru: 3000x2400 mm - velikost zastíněné plochy: 2940x2370 mm - šířka lamel: 60 mm ve tvaru C - materiál: hliníkové lamely tvaru C, vodící lišty z extrudovaného hliníkového ptofilu - další opatření: nerez kotvení do nosné konstrukce, vyspárování spar trvale pružným tmelem vč. připojení větrného senzoru - pohon: elektromotor s výkonem odpovídající velikosti stíněné plochy, 230 V / 50 Hz - Automatická regulace dle větrného senzoru - ovládání na vypínač po jednotlivých kusech + centrální ovladač na větrné čidlo včetně kompletního el. vystrojení - Barevné řešení: RAL 7016 - antracit **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	6	-	-	-	6
ŽAL 02		PŘEDOLENNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ S ELEKTROMOTOREM VČETNĚ OSAZOVACÍHO TRUHLÍKU - velikost otvoru: 2400x2400 mm - velikost zastíněné plochy: 2340x2360 mm - šířka lamel: 60 mm ve tvaru C - materiál: hliníkové lamely tvaru C, vodící lišty z extrudovaného hliníkového ptofilu - další opatření: nerez kotvení do nosné konstrukce, vyspárování spar trvale pružným tmelem vč. připojení větrného senzoru - pohon: elektromotor s výkonem odpovídající velikosti stíněné plochy, 230 V / 50 Hz - Automatická regulace dle větrného senzoru - ovládání na vypínač po jednotlivých kusech + centrální ovladač na větrné čidlo včetně kompletního el. vystrojení - Barevné řešení: RAL 7016 - antracit **Poznámka:** **1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.** **2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.** **3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**	-	2	-	-	-	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z17		NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE - ocelová konstrukce svařovaná - nohy z jeklu 100x100x3 mm - rám z L profilu 100x50x6 mm - nohy svařeny k ocelové konstrukci jekl 100 /4-550 + IPE 200 - 10600 - jekl 100x100x3 mm - celkem 25 kg / m´ - L profil 100x50x6 mm - celkem 20 kg / m´ - ocelová konstrukce IPE 200 - 10600 viz statika - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVĚŘIT, ZDA JE KONSTRUKCE VYHOVUJÍCÍ DODANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE!	-	6	-	-	-	6
	△	přenosné hasicí přístroje - viz PBŘ	-	26	4	1	-	31
	⊟	hydranty, 30 m - viz PBŘ	-	7	-	-	-	7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z22			-	-	-	-	6	6

OCELOVÁ KCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE





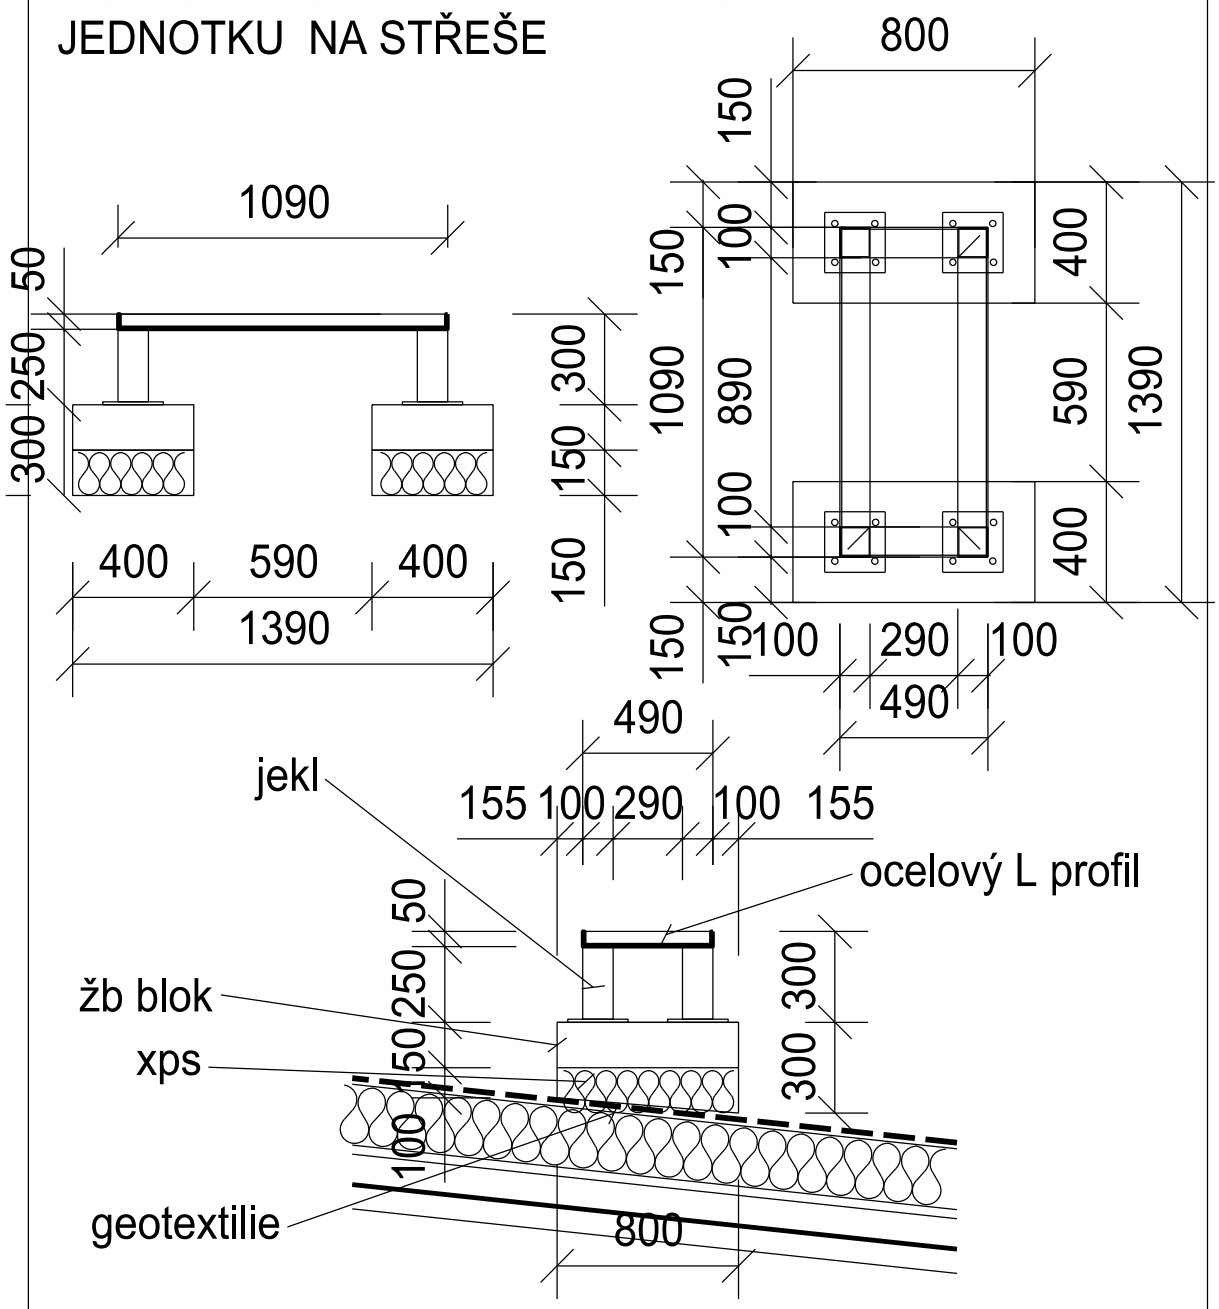
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE
(1 KS)
- ocelová konstrukce svařovaná
- nohy z jeklu 100x100x3 mm
- rám z L profilu 100x50x6 mm
- nohy pomocí kotvících destiček ukotveny do betonových bloků 400x600 mm v. 150 mm přes chemické kotvy (4 ks na jednu desku)
- betonové bloky uloženy na extrudovaný polystyren tl. 100-150 mm
- kotvící destička 200x200 mm tl. 10 mm svařená s jekly

- jekl 100x100x3 mm - celkem 30 kg
- L profil 100x50x6 mm - celkem 35 kg
- kotvící destičky - celkem 16 kg
- betonové bloky - ceton C16/ 20
- chemické kotvy - celkem 16 ks
- závitová tyč M4 o délce 100 mm - 16 ks
- matice M4 - 16 ks
- podložka M4 - 16 ks

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVĚŘIT, ZDA JE KONSTRUKCE VYHOVUJÍCÍ DODANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z23			-	-	-	-	2	2

OCELOVÁ KCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE



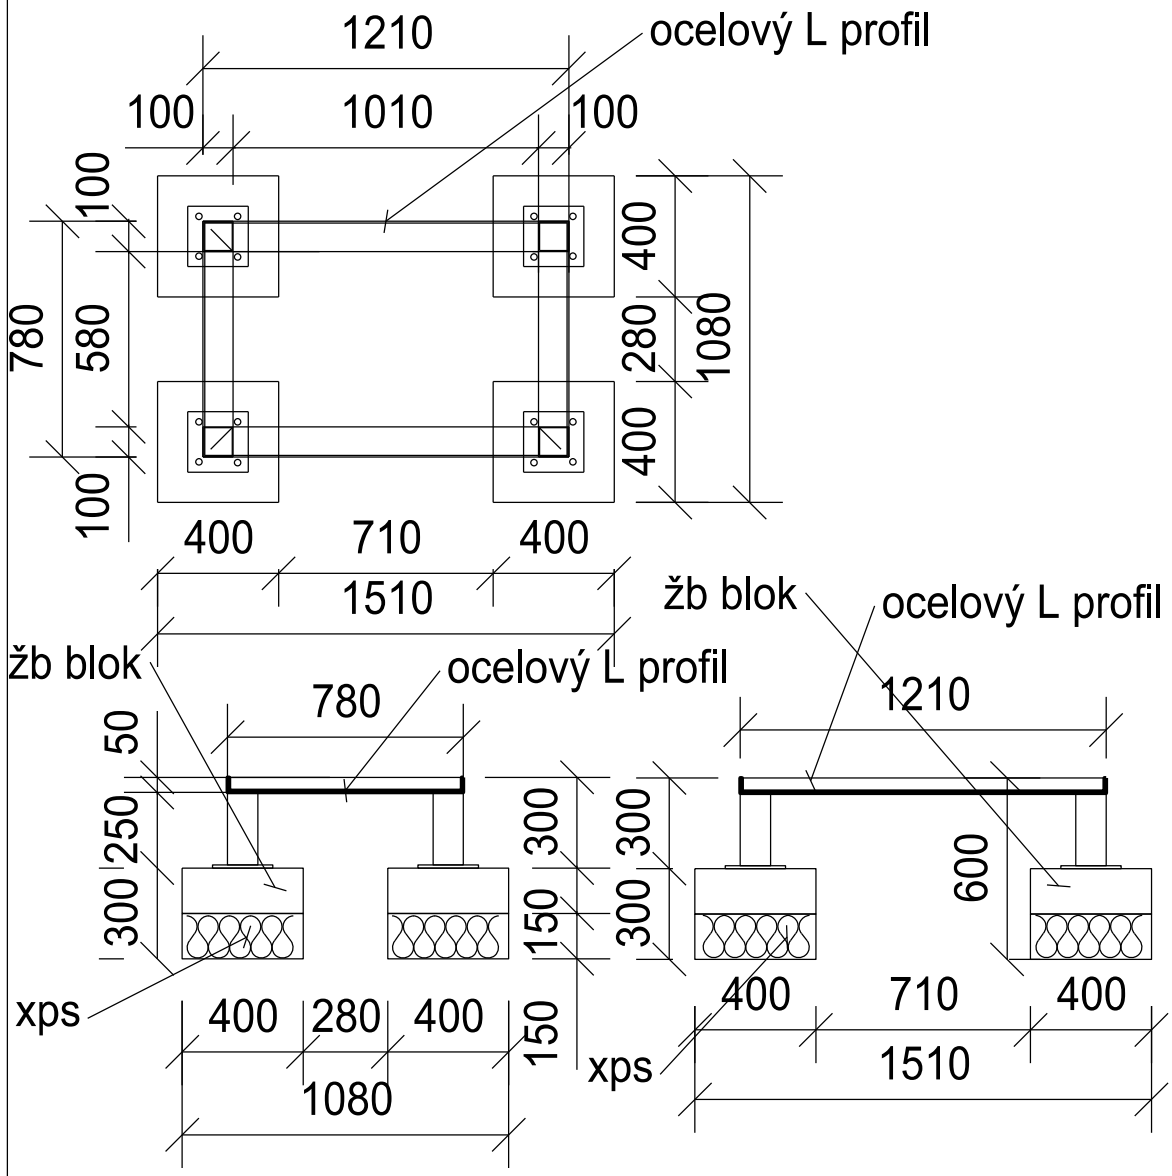
NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE
(1 KS)
- ocelová konstrukce svařovaná
- nohy z jeklu 100x100x3 mm
- rám z L profilu 100x50x6 mm
- nohy pomocí kotvících destiček ukotveny do betonových bloků 400x800 mm v. 150 mm přes chemické kotvy (4 ks na jednu desku)
- betonové bloky uloženy na extrudovaný polystyren tl. 100-150 mm
- kotvící destička 200x200 mm tl. 10 mm svařená s jekly

- jekl 100x100x3 mm - celkem 35 kg
- L profil 100x50x6 mm - celkem 40 kg
- kotvící destičky - celkem 16 kg
- betonové bloky - ceton C16/ 20
- chemické kotvy - celkem 16 ks
- závitová tyč M4 o délce 100 mm - 16 ks
- matice M4 - 16 ks
- podložka M4 - 16 ks

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVĚŘIT, ZDA JE KONSTRUKCE VYHOVUJÍCÍ DODANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE!

OZN.	SCHÉMA	POPIS	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘE-CHA	Σ
Z24			-	-	-	-	1	1

OCELOVÁ KCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE

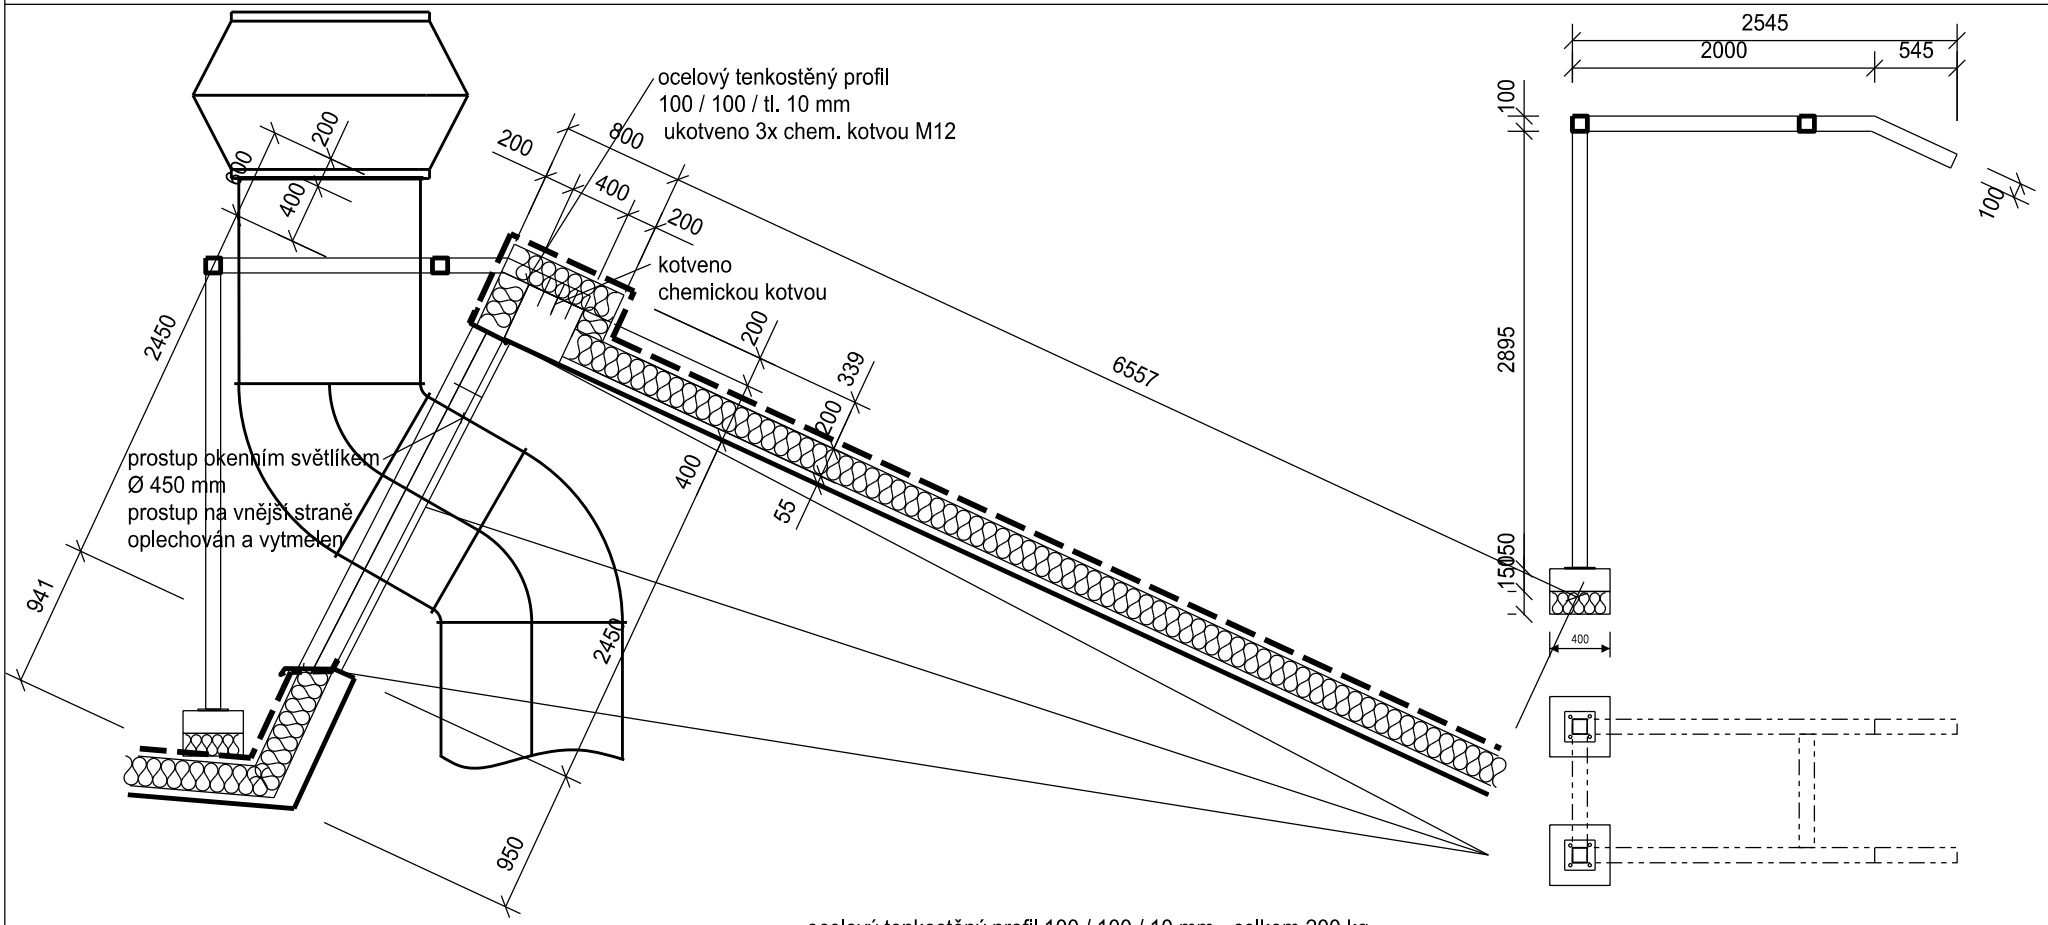


NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NA STŘEŠE
(1 KS)
- ocelová konstrukce svařovaná
- nohy z jeklu 100x100x3 mm
- rám z L profilu 100x50x6 mm
- nohy pomocí kotvících destiček ukotveny do betonových bloků 400x400 mm v. 150 mm přes chemické kotvy (4 ks na jednu desku)
- betonové bloky uloženy na extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- kotvící destička 200x200 mm tl. 10 mm svařená s jekly

- jekl 100x100x3 mm - celkem 40 kg
- L profil 100x50x6 mm - celkem 45 kg
- kotvící destičky - celkem 16 kg
- betonové bloky - ceton C16/ 20
- chemické kotvy - celkem 16 ks
- závitová tyč M4 o délce 100 mm - 16 ks
- matice M4 - 16 ks
- podložka M4 - 16 ks

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVĚŘIT, ZDA JE KONSTRUKCE VYHOVUJÍCÍ DODANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE!

Z25



NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VZT
(1 KS)
- ocelový tenkostěný profil 100 / 100 / 10 mm
  ukotveno horní část 3x chem. kotvou M12
  spodní část pomocí kotvících destiček do betonových bloků 400x400 mm
  v. 150 mm přes chemické kotvy (4 ks na jednu desku)
- betonové bloky uloženy na extrudovaný polystyren tl. 150 mm
- kotvící destička 200x200 mm tl. 10 mm svařená s jekly

- ocelový tenkostěný profil 100 / 100 / 10 mm - celkem 200 kg
- L profil 100x50x6 mm - celkem 45 kg
- kotvící destičky - celkem 8 kg
- betonové bloky - ceton C16/ 20
- chemické kotvy - celkem 8ks
- závitová tyč M4 o délce 100 mm - 8ks
- matice M4 - 8ks
- podložka M4 - 8ks

OZN. SCHÉMA	POPIS
'	01.PP
'	1.NP
'	2.NP
'	3.NP
8	STŘE-CHA
8	