
# 5

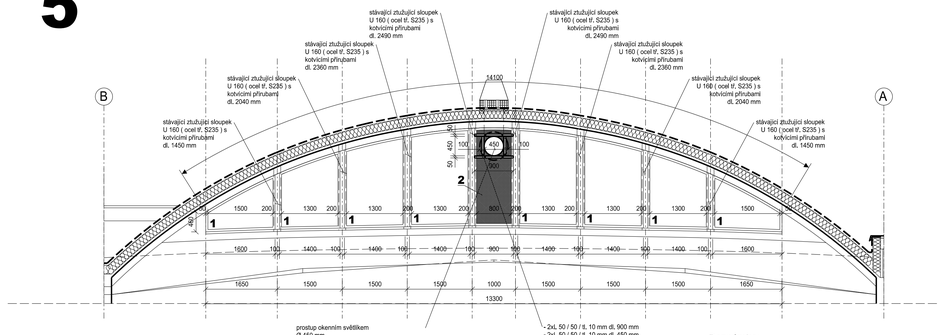



Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ųg, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

**Poznámka:**
**1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.**
**2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.**
**3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**


**4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.**

**5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen**


## SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA A-B, 1-2,5-6 CELKEM 2X

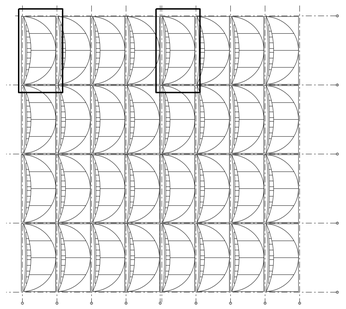

## HLAVNÍ SCHÉMA

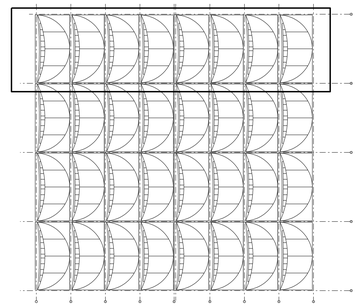

# 6

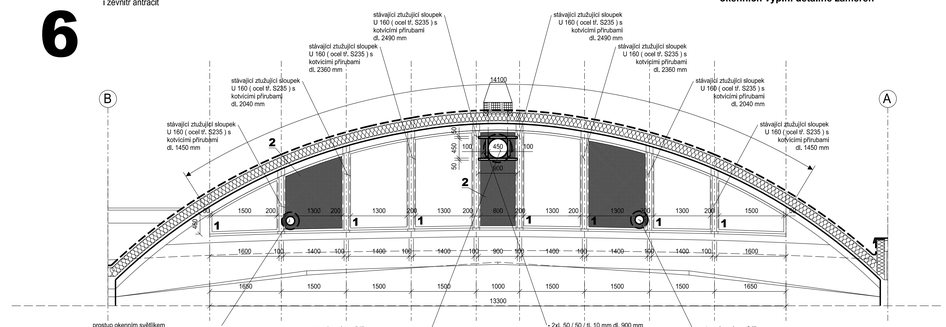



Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ųg, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

**Poznámka:**
**1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.**
**2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.**
**3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**


**4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.**

**5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen**

## SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA A-B, 6-9 CELKEM 3X

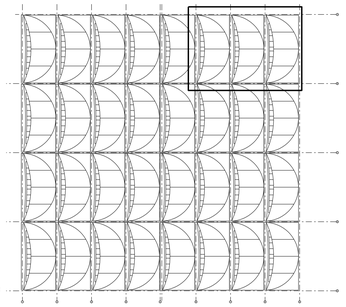

# 7

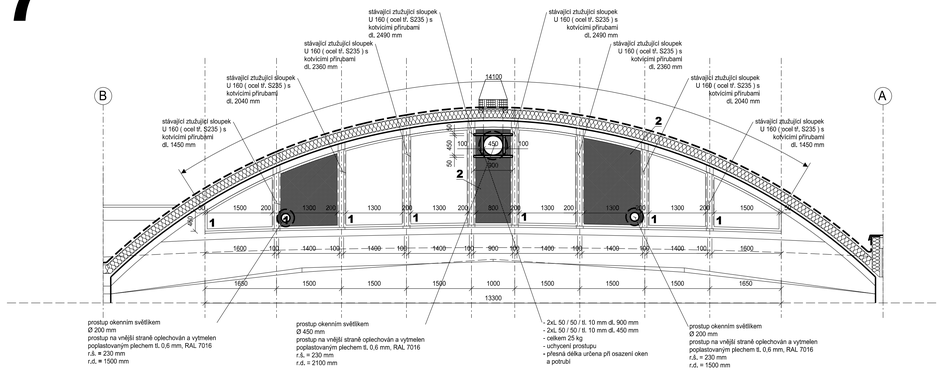



Pro okna, světlíky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvírání: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ųg, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K ,
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit


**Poznámka:**
**1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.**
**2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.**
**3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.**

**4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.**

**5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen**

## SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA A-B, 2-5 CELKEM 3X

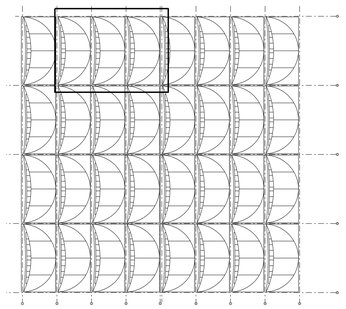

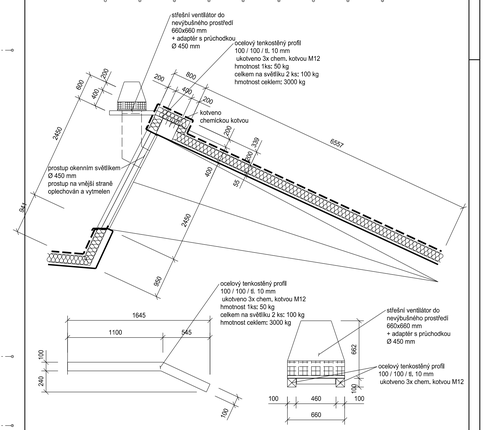


## DETAIL SVĚTLÍKŮ